

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Городецком, Ковернинском, Балахнинском, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском, Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском, Ветлужском, Уренском районах, городских округах Семеновский, Сокольский, город Шахунья, город Чкаловск

606502, Нижегородская область, г.Городец, ул.Доватора, 9.

Телефон, факс: (83161) 9-15-82

ИНН/КПП 5262136833/524802001

ОКПО 01923244, ОГРН 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Адрес ИЛЦ:

606650, Нижегородская область, г.
о.Семеновский, ул, 9 января, 16а

Аттестат аккредитации

№ РОСС RU.0001.510887

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

№ 03/2-2480хб/18д от 25.04.2018

Заказчик (наименование организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):

МУП ЖКХ "Водоканал".

Нижегородская обл, р.п.Воскресенское, ул.Февральская, д.27

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого проводился отбор:

МУП ЖКХ "Водоканал".

Нижегородская обл, р.п.Воскресенское, ул.Февральская, д.27

Адрес, место, где производился отбор:

Водоразборная колонка.

Нижегородская обл, Воскресенский р-н, д.Калиниха, ул.Центральная, д.27

Должность, Ф.И.О. проводившего отбор:

Инженер-эколог Лебедева О.А.

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014

Дата и время отбора:

24.04.2018 14 ч. 00 мин.

Дата и время доставки в ИЛЦ:

24.04.2018 15 ч. 40 мин.

Условия доставки:

Термоконтейнер

Сопроводительный документ:

Программа испытаний с актом отбора проб от
24.04.2018г.

Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший пробу (образец):

Санитарно-гигиенический отдел

Основание проведения испытаний:

Договор от 12.02.2018 г № 48/С

Код пробы (образца):

03/2-2480хб/18д

НД на объем испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения."

Дата окончания испытаний:

25.04.2018 г

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

03/2-2480хб/18д

Код пробы (образца):

Санитарно-гигиеническая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	Не обнаружено	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	Не обнаружено	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм3	ПНД Ф 14.1:2:4.213-2005
4	Цветность	менее 5	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
5	Привкус	Не обнаружено	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016

Испытания проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант Мелузова С.А.	

03/2-2480хб/18д

Код пробы (образца):

Микробиологическая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (37)	Менее 1	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Испытания проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант Пименова О.Б.	

Лицо, ответственное за оформление протокола:

Помощник врача по общей гигиене
Маркелова Л.В.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

Зайцева Л.Б.

М.П.

Результат распространяется только на испытанную пробу (образец)

Полная или частичная перепечатка, копирование настоящего протокола допускается только с разрешения ИЛЦ, выдавшего протокол

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Городецком, Ковернинском, Балахнинском, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском, Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском, Ветлужском, Уренском районах, городских округах Семеновский, Сокольский, город Шахунья, город Чкаловск

606502, Нижегородская область, г.Городец, ул.Доватора, 9.

Телефон, факс: (83161) 9-15-82

ИНН/КПП 5262136833/524802001

ОКПО 01923244, ОГРН 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Адрес ИЛЦ:
606650, Нижегородская область, г.
о.Семеновский, ул, 9 января, 16а

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.510887

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

№ 03/2-8354 от 21.11.2018

Заказчик (наименование организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):

Территориальный отдел Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в городском округе Семеновский, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском районах, Нижегородская область, г. Семенов, ул. 9 января, 16а

Наименование пробы (образца):

Вода подземных источников 1 класса.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого проводился отбор:

МУП ЖКХ "Водоканал".

Нижегородская обл, р.п.Воскресенское, ул.Февральская, д.27

Адрес, место, где производился отбор:

Скважина.

Нижегородская обл, Воскресенский р-н, д. Калиниха

Должность, Ф.И.О. проводившего отбор:

Ведущий специалист-эксперт ТО УРПН Щекотуров В.А, пом.врача по ОГ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в городском округе Семеновский, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском районах" Большакова Т.В.

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014

Дата и время отбора: 19.11.2018 11 ч. 45 мин.

Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.11.2018 13 ч. 35 мин.

Условия доставки: Термоконтейнер

Сопроводительный документ: Программа испытаний с протоколом отбора проб от 19.11.2018 г.

Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший пробу (образец):

Санитарно-гигиенический отдел

Основание проведения испытаний: Поручение от 24.10.2018 г. № 52-24/06-2072-2018
Плановый контроль

Код пробы (образца): 03/2-8354хб/18н

НД на объем испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения."

ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования"

Дата окончания испытаний: 21.11.2018 г

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код пробы (образца): 03/2-8354хб/18н

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Сульфаты	25,5 ± 5,1	не более 500	мг/дм3	ГОСТ 31940-12
2	Хлориды	13,9 ± 4,2	не более 350	мг/л	ГОСТ 4245-72
3	Жесткость общая	5,6 ± 0,8	не более 7	оЖ	ГОСТ 31954-12
4	Водородный показатель (рН)	7,3 ± 0,2	от 6 до 9	единицы рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
5	Общая минерализация (сухой остаток)	247 ± 22	не более 1000	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97
6	Запах при 20 °С	Не обнаружено	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
7	Запах при 60 °С	Не обнаружено	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
8	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм3	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
9	Цветность	менее 5	не более 20	град.	ГОСТ 31868-12
10	Окисляемость перманганатная	2,2 ± 0,2	не более 5	мгО/дм3	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
11	Привкус	Не обнаружено	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016


Испытания проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант Мелузова С.А.	

Код пробы (образца): 03/2-8354хб/18н

Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	Менее 1	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	Не обнаружено	Отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Испытания проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант Пименова О.Б.	

Лицо, ответственное за оформление протокола:

 Помощник врача по общей гигиене
Маркелова Л.В.


Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

 Ветлугина Н.А.

Храмова Т.З.

Результат распространяется только на испытанную пробу (образец)

Полная или частичная перепечатка, копирование настоящего протокола допускается только с разрешения ИЛЦ, выдавшего протокол

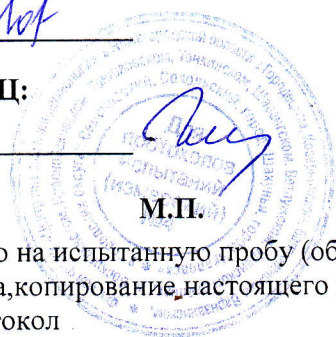

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Городецком, Ковернинском, Балахнинском, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском, Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском, Ветлужском, Уренском районах, городских округах Семеновский, Сокольский, город Шахунья, город Чкаловск

606502, Нижегородская область, г.Городец, ул.Доватора, 9.

Телефон, факс: (83161) 9-15-82

ИНН/КПП 5262136833/524802001

ОКПО 01923244, ОГРН 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Адрес ИЛЦ:

606650, Нижегородская область, г.
о.Семеновский, ул, 9 января, 16а

Аттестат аккредитации

№ РОСС RU.0001.510887

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

№ 03/2-8358 от 21.11.2018

Заказчик (наименование организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):

Территориальный отдел Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в городском округе Семеновский, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском районах, Нижегородская область, г. Семенов, ул. 9 января, 16а

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого проводился отбор:

МУП ЖКХ "Водоканал".

Нижегородская обл, р.п.Воскресенское, ул. Февральская, д.27

Адрес, место, где производился отбор:

Водоразборная колонка.

Нижегородская обл, Воскресенский р-н, д. Калиниха, ул. Центральная, д.20

Должность, Ф.И.О. проводившего отбор:

Ведущий специалист-эксперт ТО УРПН Щекотуров В.А, пом.врача по ОГ филиала ФБУЗ " Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в городском округе Семеновский, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском районах" Большакова Т.В.

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014

Дата и время отбора:

19.11.2018 11 ч. 45 мин.

Дата и время доставки в ИЛЦ:

19.11.2018 13 ч. 35 мин.

Условия доставки:

Термоконтейнер

Сопроводительный документ:

Программа испытаний с протоколом отбора проб от 19.11.2018г.

Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший пробу (образец):

Санитарно-гигиенический отдел

Основание проведения испытаний:

Поручение от 24.10.2018 г № 52-24/06-2072-2018
Плановый контроль

Код пробы (образца):

03/2-8358хб/18н

НД на объем испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения."

Дата окончания испытаний:

21.11.2018 г

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код пробы (образца): 03/2-8358хб/18н

Санитарно-гигиеническая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	Не обнаружено	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	Не обнаружено	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм3	ПНД Ф 14.1:2:4.213-2005
4	Цветность	менее 5	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
5	Привкус	Не обнаружено	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016

Испытания проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант Мелузова С.А.	

Код пробы (образца): 03/2-8358хб/18н

Микробиологическая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (37)	Менее 1	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Испытания проводили:


Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант Курицына И. В.	

Лицо, ответственное за оформление протокола:

Помощник врача по общей гигиене
Маркелова Л.В.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

Ветлугина Н.А.
Храмова Т.З.

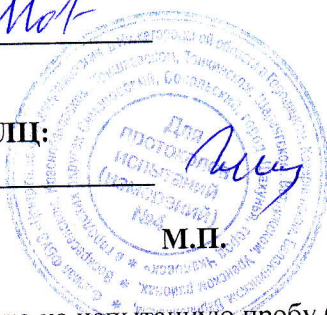

М.П.

Результат распространяется только на испытанную пробу (образец)

Полная или частичная перепечатка, копирование настоящего протокола допускается только с разрешения ИЛЦ, выдавшего протокол