




УТВЕРЖДАЮ
Начальник Энергетического управления
(главный энергетик) АО "Алтай-Кокс"

Е.Г. Голущенко

23 июля 2020г.

Температурный график.
(ТЭЦ- Город, отопительного сезона 2020-2021 г.г.)

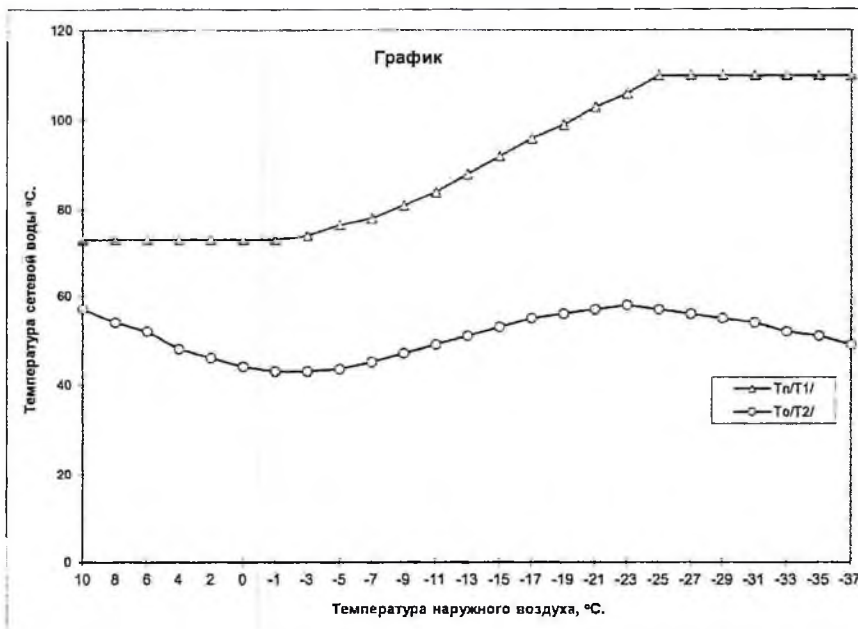

Добавки на ветер (°С)
при V>5м/сек

Тн.в.	Tn/T1/	To/T2/	Tn/10/ V<10м/с	Tn/15/ V<15м/с
10	73	57		
8	73	54		
6	73	52		
4	73	48		
2	73	46		
0	73	44	3	5
-1	73	43	3	6
-3	74	43	3	6
-5	76,5	43,5	3	6
-7	78	45	3	6
-9	81	47	4	7
-11	84	49	4	7
-13	88	51	4	8
-15	92	53	4	8
-17	96	55	4	8
-19	99	56	5	9
-21	103	57	5	9
-23	106	58	5	9
-25	110	57	5	5
-27	110	56	5	5
-29	110	55	5	5
-31	110	54	-	-
-33	110	52	-	-
-35	110	51	-	-
-37	110	49	-	-
-39	110	47	-	-

Условные обозначения:

- Тн.в. - Температура наружного воздуха, °С;
- Tn/T1/- Температура прямой сетевой воды на город, °С;
- To/T2/- Температура обратной сетевой воды с города, °С (Расчётная);
- Tn/10/- Поправка температуры прямой сетевой воды на ветер, при V ветра = 5 -10 м/сек;
- Tn/15/- Поправка температуры прямой сетевой воды на ветер, при V ветра = 10 -15 м/сек.

Начальник ООЭЭ АО "Алтай-Кокс"

Д.В. Медуница

СОГЛАСОВАНО

Технический директор ООО "ЖКУ"

К.Н. Качин




УТВЕРЖДАЮ
Начальник Энергетического управления
(главный энергетик) АО "Алтай-Кокс"

Е.Г. Голущенко

23 июля 2020.

Температурный график ТП-71
(отопительного сезона 2020-2021 г.г.)

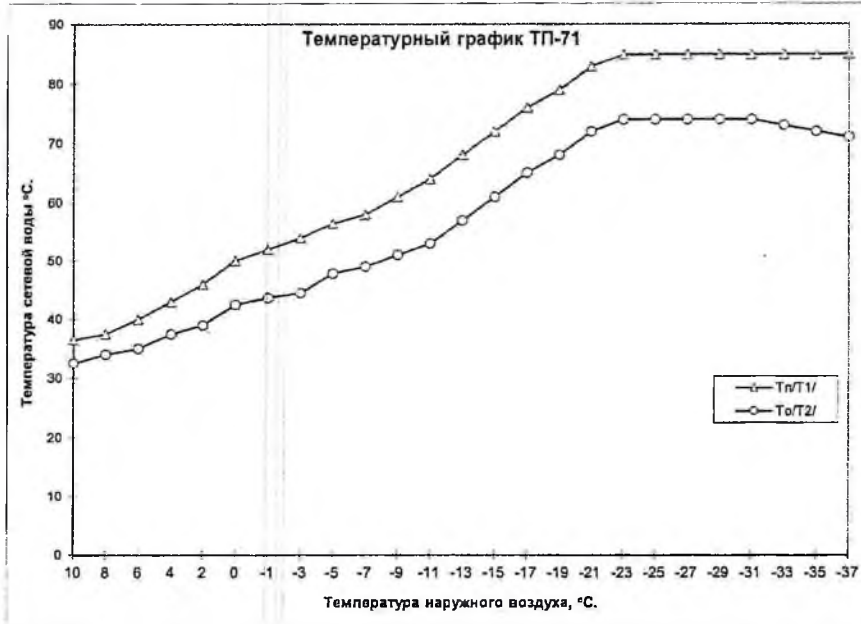

Добавки на ветер (°C)
при V>5м/сек

Тн.в.	Тп/Т1/	То/Т2/	Тп/10/	Тп/15/
10	36,5	32,5	V<10м/с	V<15м/с
8	37,5	34		
6	40	35		
4	43	37,5		
2	46	39	3	5
0	50	42,5	3	6
-1	52	43,7	3	6
-3	54	44,5	3	6
-5	56,5	47,8	3	6
-7	58	49	4	7
-9	61	51	4	7
-11	64	53	4	8
-13	68	57	4	8
-15	72	61	4	8
-17	76	65	5	9
-19	79	68	5	6
-21	83	72	2	2
-23	85	74		
-25	85	74		
-27	85	74	-	-
-29	85	74	-	-
-31	85	74	-	-
-33	85	73	-	-
-35	85	72	-	-
-37	85	71	-	-
-39	85	70	-	-

Условные обозначения:

- Тн.в. - Температура наружного воздуха, °C;
- Тп/Т1/- Температура прямой сетевой воды на коттеджи, °C;
- То/Т2/- Температура обратной сетевой воды с коттеджей, °C (Расчётная);
- Тп/10/- Поправка температуры прямой сетевой воды на ветер, при V ветра = 5 -10 м/сек;
- Тп/15/- Поправка температуры прямой сетевой воды на ветер, при V ветра = 10 -15 м/сек.

Начальник ООЭЭ АО "Алтай-Кокс"

Д.В. Медуница

СОГЛАСОВАНО

Технический директор ООО "ЖКУ"

К.Н. Качин