


Приложение №1
к Схеме теплоснабжения на территории
на территории сельского поселения
Анненское Вытегорского муниципального района

План централизованного теплоснабжения села Анненский мост Анненского сельского поселения Вытегорского района в М1:5000

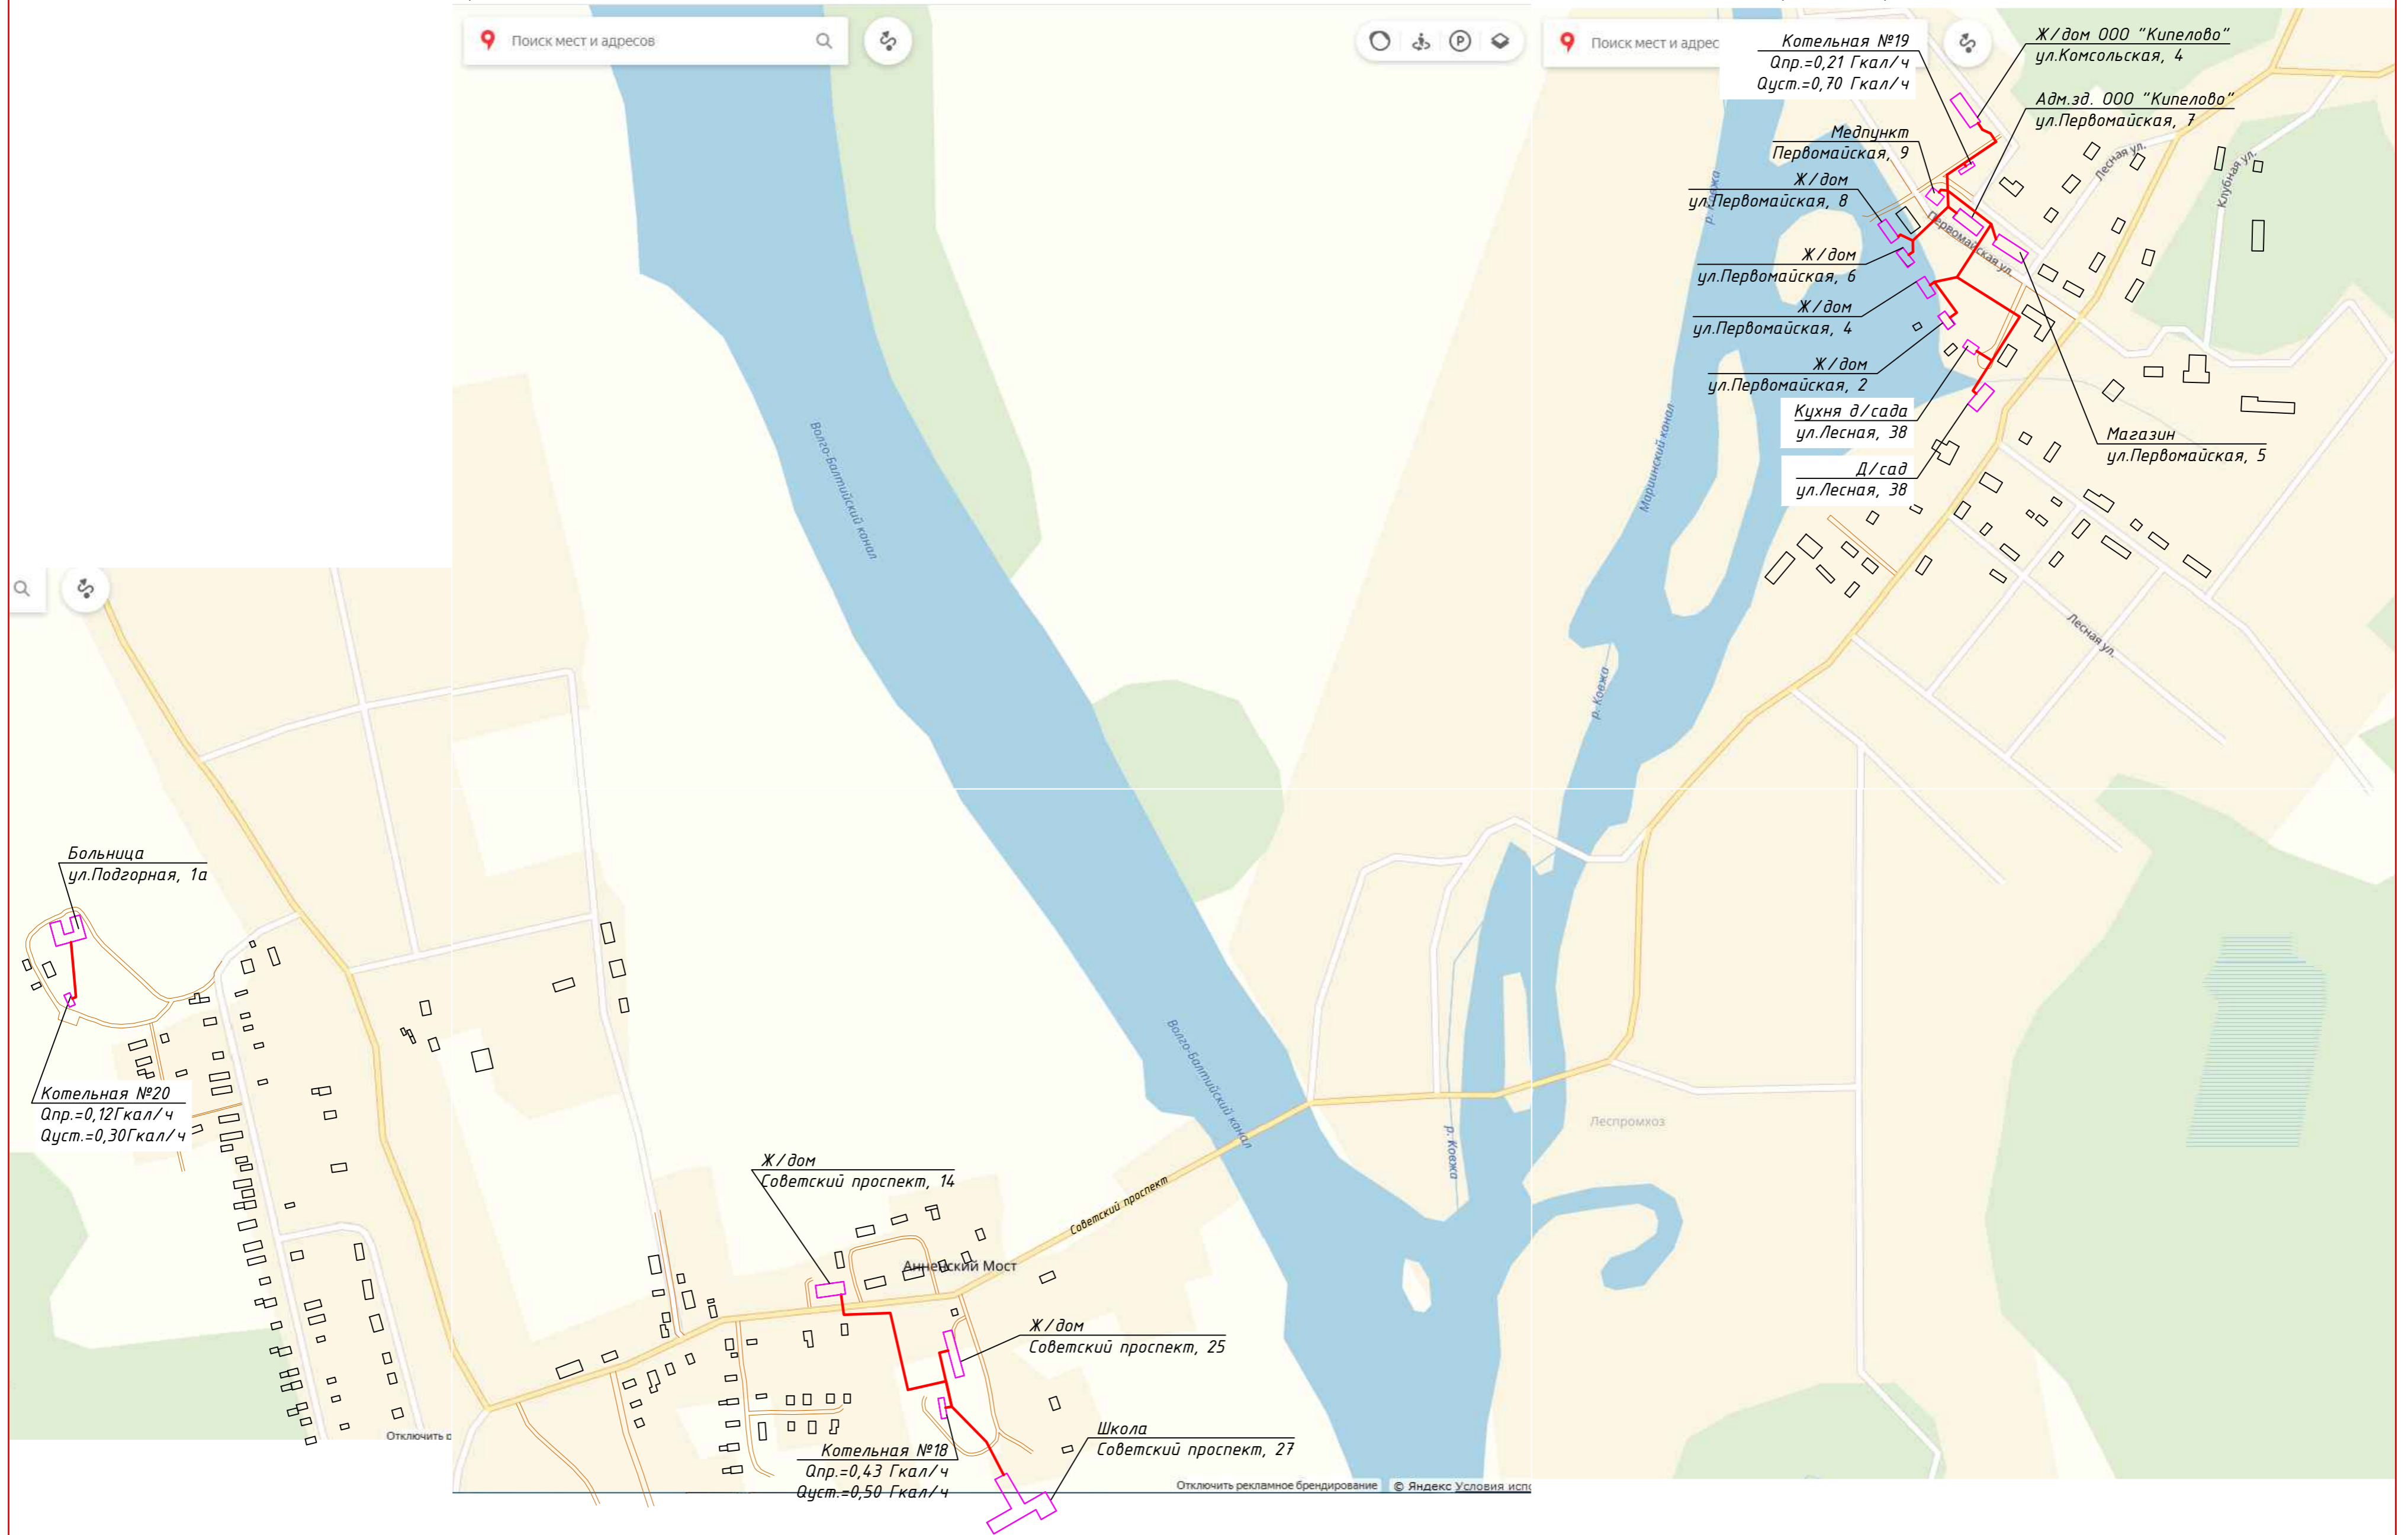


Приложение №2
к Схеме теплоснабжения на территории
на территории сельского поселения
Анненское Вытегорского муниципального района

План централизованного теплоснабжения пос. Александровское Анненского сельского поселения
Вытегорского района в М1:2000



Схема тепловых сетей котельной №18 в селе Анненский Мост Анненского сельского поселения Вытегорского района

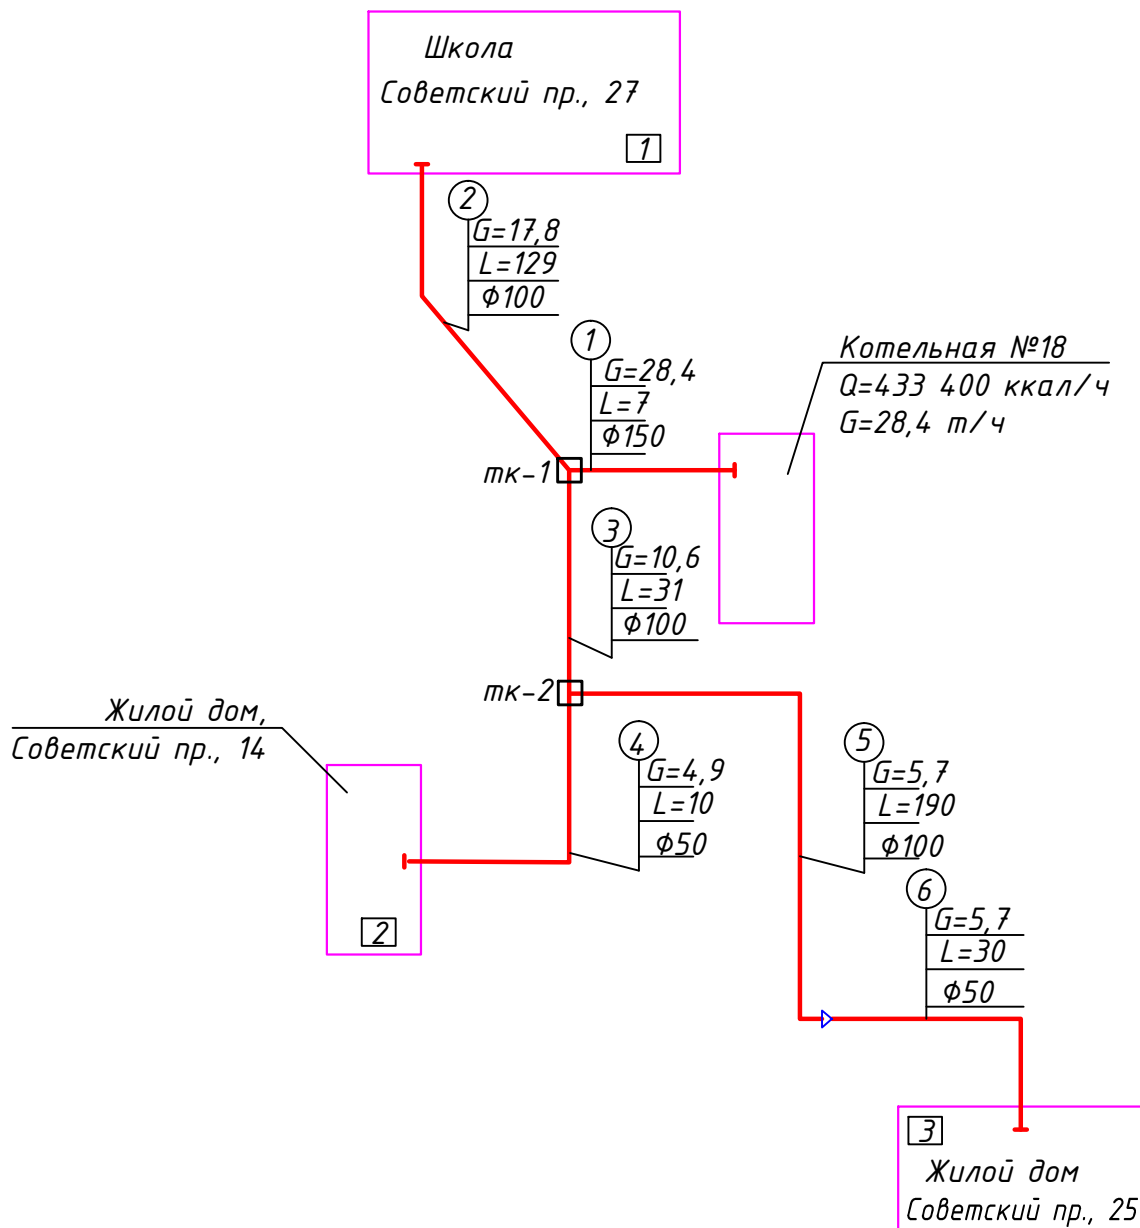


Котельная №18

№ п.п.	Наименование	Адрес	Нагрузка (ккал/час)
1	Школа	Советский пр., 27	202 483
2	Жилой дом	Советский пр., 14	55 919
3	Жилой дом	Советский пр., 25	64 464
ИТОГО:			322 865
ИТОГО с потерями в т/сетях (24%)			424 800
ИТОГО с потерями на СН (2%)			433 400

Условные обозначения.

- G - расход теплоносителя на участке, т/ч;
- L - длина участка, м;
- ϕ - диаметр участка.

Схема тепловых сетей котельной №19 в селе Анненский Мост Анненского сельского поселения Вытегорского района

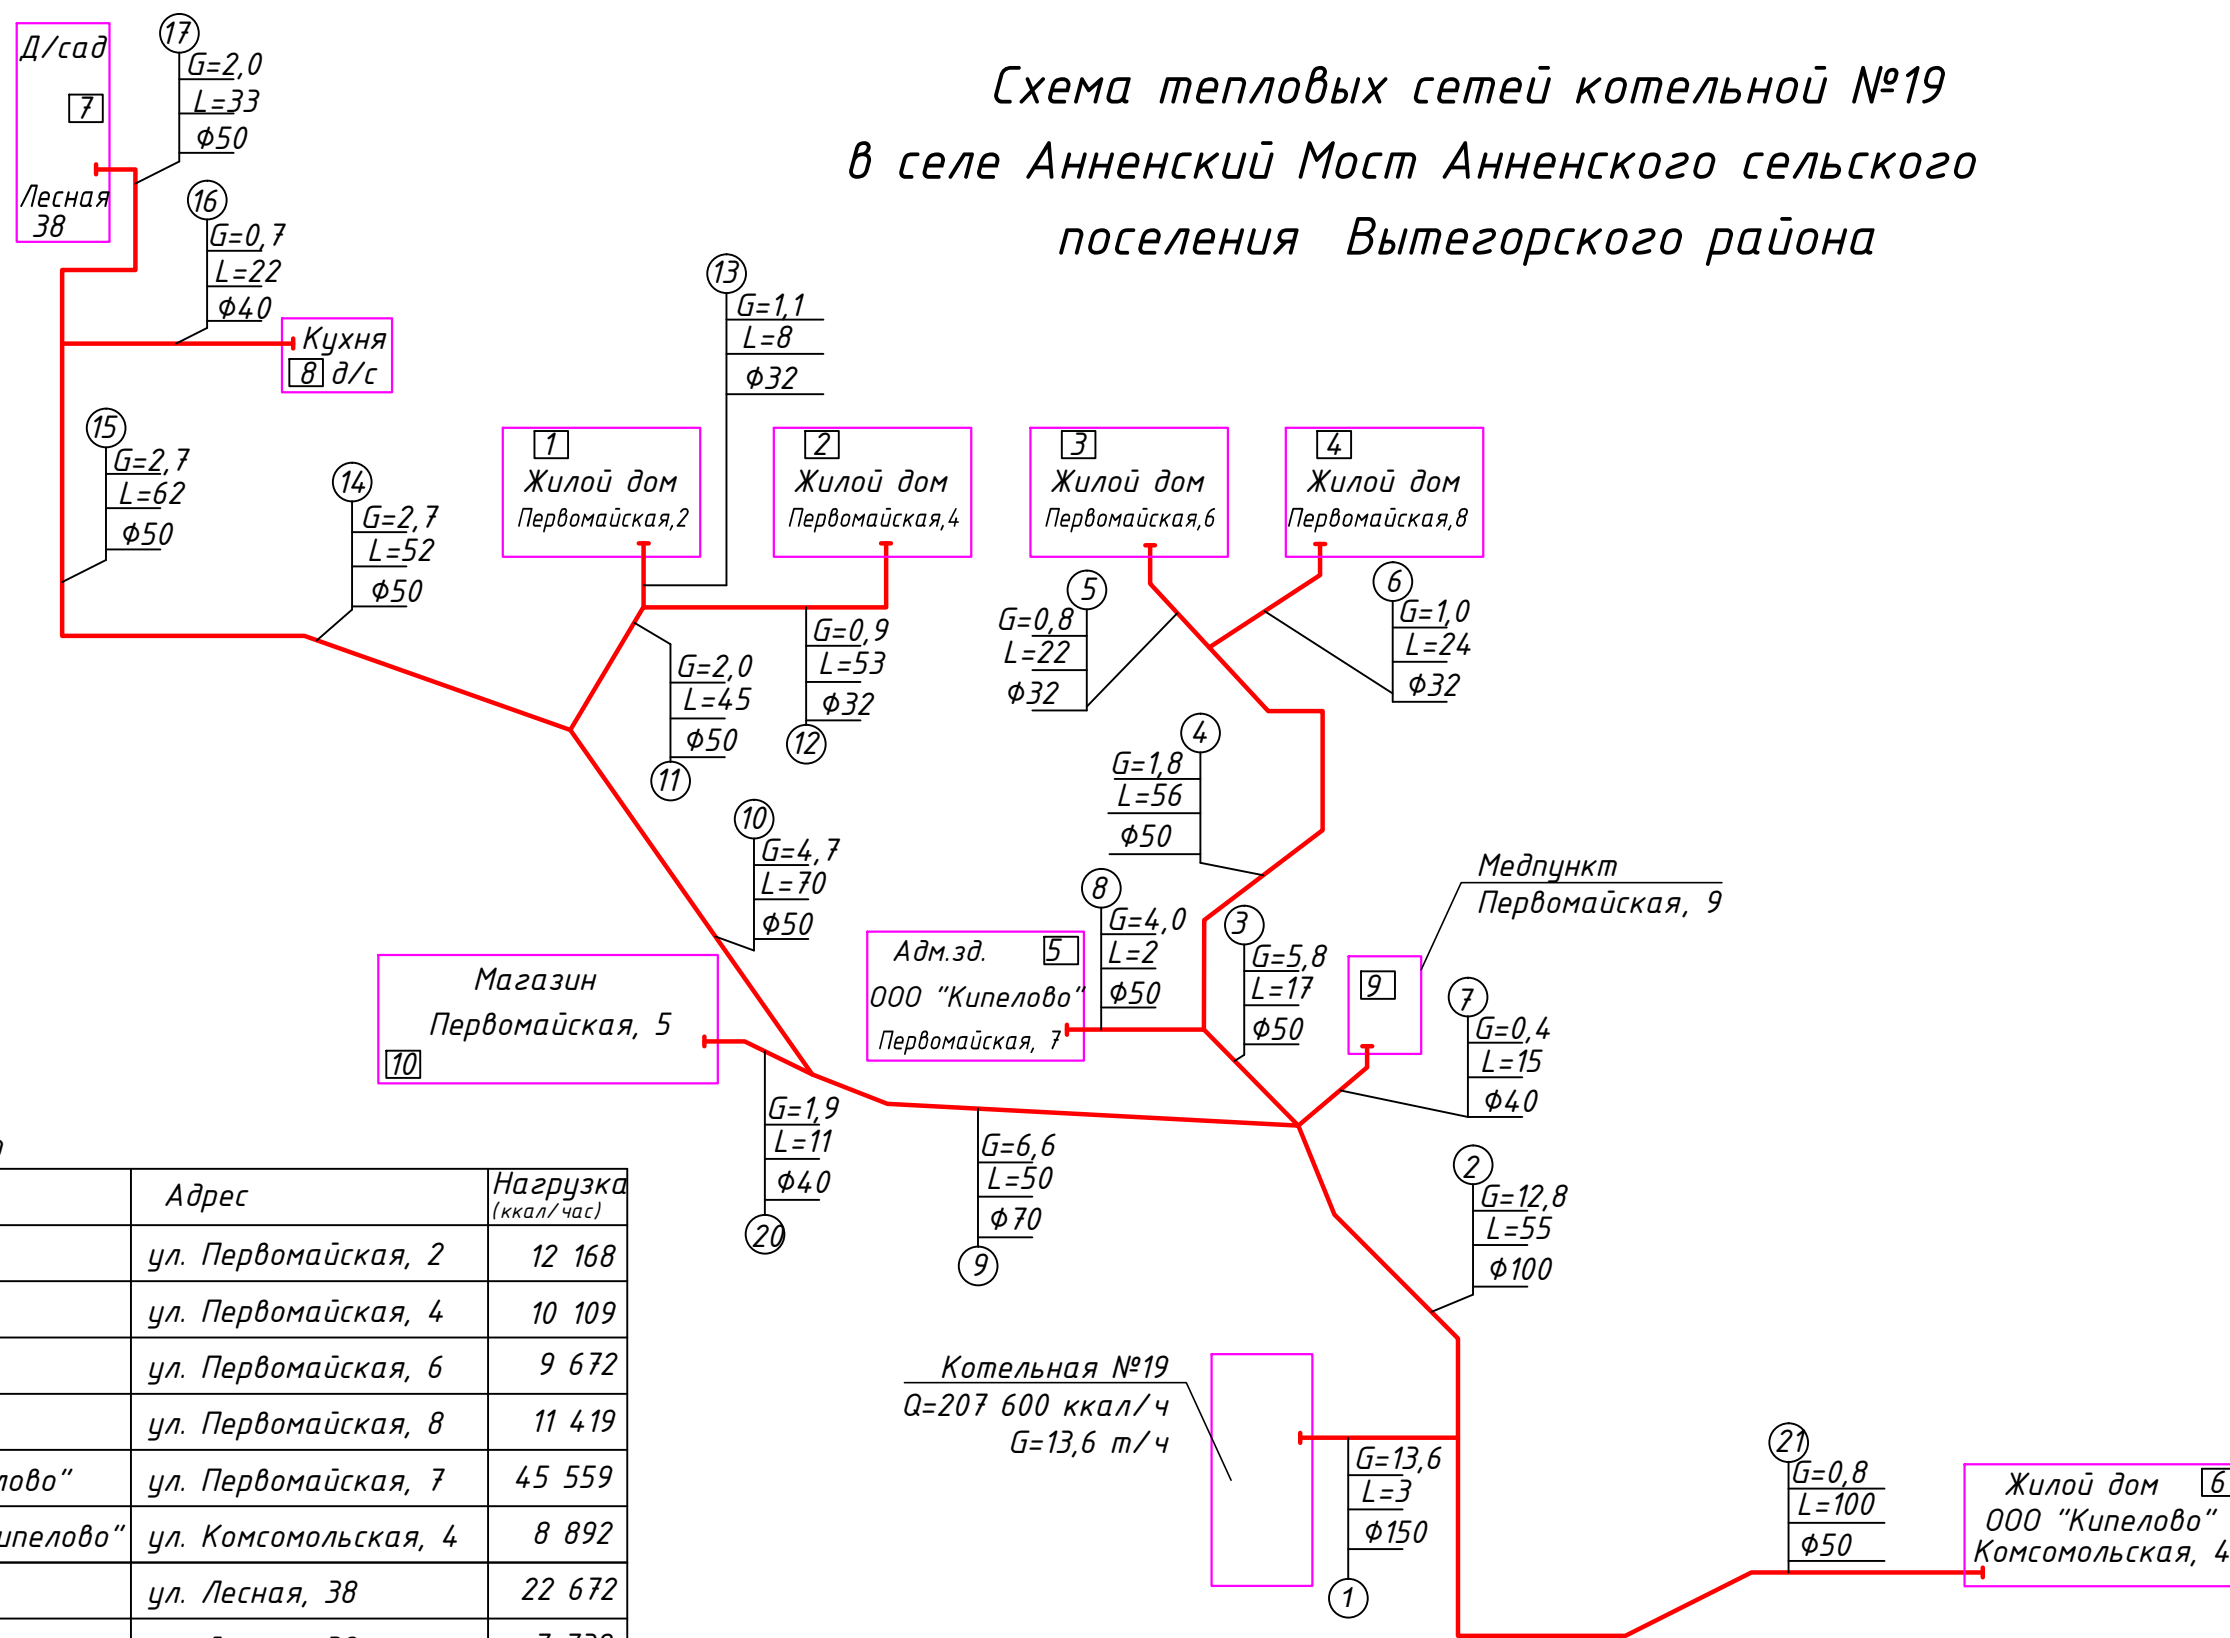


Котельная №19

№ п.п.	Наименование	Адрес	Нагрузка (ккал/час)
1	Жилой дом	ул. Первомайская, 2	12 168
2	Жилой дом	ул. Первомайская, 4	10 109
3	Жилой дом	ул. Первомайская, 6	9 672
4	Жилой дом	ул. Первомайская, 8	11 419
5	Адм.зд. ООО "Кипелово"	ул. Первомайская, 7	45 559
6	Жилой дом ООО "Кипелово"	ул. Комсомольская, 4	8 892
7	Д/сад	ул. Лесная, 38	22 672
8	Кухня д/сада	ул. Лесная, 38	7 738
9	Медпункт ЦРБ	ул. Первомайская, 9	4 644
10	Магазин	ул. Первомайская, 5	21 753
ИТОГО:			154 626
ИТОГО с потерями в т/сетях (24%)			203 400
ИТОГО с потерями на СН (2%)			207 600

Условные обозначения.

- G - расход теплоносителя на участке, т/ч;
- L - длина участка, м;
- φ - диаметр участка.

Схема тепловых сетей котельной №20 в селе Анненский Мост Анненского сельского поселения Вытегорского района

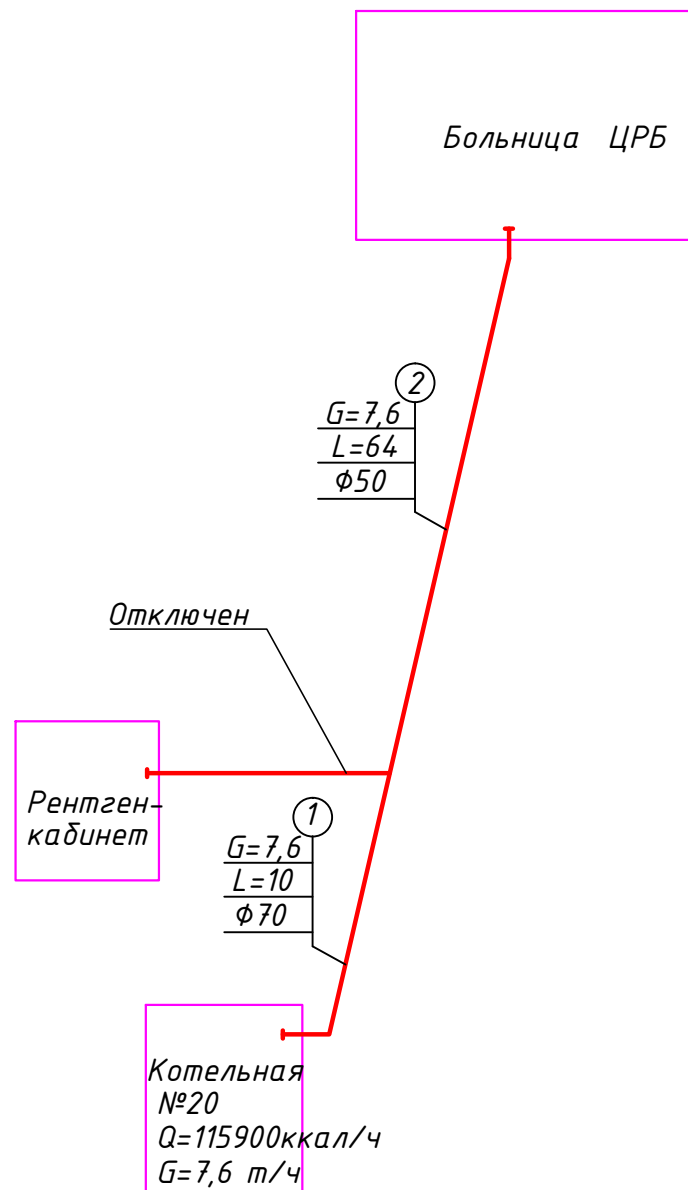

Котельная №20

№ п.п.	Наименование	Адрес	Нагрузка (ккал/час)
1	Больница	ул. Подгорная	86 340
ИТОГО:			86 340
ИТОГО с потерями в т/сетях (24%)			113 600
ИТОГО с потерями на СН (2%)			115 900

Условные обозначения.

- G - расход теплоносителя на участке, т/ч;
- L - длина участка, м;
- φ - диаметр участка.

Котельная №26

№ п.п.	Наименование	Адрес	Нагрузка (ккал/час)
1	Жилой дом	ул. Центральная, 22	8 124
2	Жилой дом	ул. Центральная, 20	16 045
3	Жилой дом	ул. Центральная, 18	8 963
4	Жилой дом	ул. Центральная, 14	17 006
5	Жилой дом, д/сад	ул. Центральная, 7	44 717
6	Магазин	ул. Центральная, 7а	2 965
7	Жилой дом	ул. Центральная, 3	44 788
8	Жилой дом	ул. Центральная, 9	44 717
9	Жилой дом	ул. Центральная, 5	44 788
10	Жилой дом	ул. Центральная, 11	44 717
11	Жилой дом	ул. Центральная, 24	45 068
12	Магазин	ул. Центральная, 10	5 099
ИТОГО:			326 928
ИТОГО с потерями в т/сетях (24%)			430 100
ИТОГО с потерями на СН (2%)			439 000

Схема централизованного теплоснабжения от котельной № 26

в пос. Александровское
Анненского сельского поселения
Вытегорского района

