



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес: г. Хабаровск
Ул. Владивостокская, 9
Тел. 8(4212) 32-47-13
Адрес: г. Николаевск-на-Амуре
ул. Володарского, 22
Телефон, факс: 8(42135) 2-24-36

Аттестат аккредитации
Зарегистрирован в Госреестре:
RA.RU.21AT64 от 22.11.2017 г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 4052-4057/В-2
от «30» ноября 2018 года

Наименование проб (образцов): Вода питьевая (централизованное водоснабжение), вода горячая.

Пробы (образцы) направлены: экологом Монаховой А.В.

Дата и время отбора проб (образцов): 27.11.2018 г. 11.30

Дата и время доставки проб (образцов): 27.11.2018 г. 16.00

Цель отбора: производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались проб (образцов): ООО «ЖКХ - Многовершинный», Хабаровский край, Николаевский район, п. Многовершинный, ул. Светлая, 15

Объект, где производился отбор проб (образцов): коммунальный водопровод п. Многовершинный

Код пробы (образца):

4052.1,2.418 - вода питьевая, распределительная сеть (ПАКУ);

4053.1,2.418 - вода питьевая, распределительная сеть по ул. Черкашина;

4054.1,2.418 - вода питьевая, распределительная сеть по ул. Светлая;

4055.2.418 - вода горячая, распределительная сеть (ПАКУ);

4056.2.418 - вода горячая, распределительная сеть по ул. Черкашина;

4057.2.418 - вода горячая распределительная сеть по ул. Светлая.

Тара, упаковка: стеклянные стерильные бутылки, стеклянные бутылки.

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31942-2012.

Условия транспортировки: термосумка +4⁰

НД на объем лабораторных исследований и их оценка: СанПиН 2.1.4.1074-01.

Величина, указанная в скобках, может быть установлена по постановлению Главного государственного санитарного врача по соответствующей территории для конкретной системы водоснабжения на основании оценки санитарно-эпидемиологической обстановки в населенном пункте и применяемой системой водоподготовки

Лицо ответственное за оформление данного протокола

подпись

О.С.Швецова

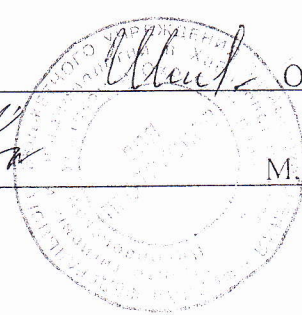
Ф.И.О.

И.о.руководителя ИЛЦ

подпись

М.В. Коваленко

Ф.И.О.



Код пробы (образца): 4052.1.418, 4053.1.418, 4054.1.418


САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	результаты исследований проб №			гигиенический норматив не более	единицы измерений	НД на методы исследований
		4052.1.418	4053.1.418	4054.1.418			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Цветность	<1,0	<1,0	12,5±2,5	20°(35°)	градус	ГОСТ 31868-2012
2	Водородный показатель (pH)	5,71±0,20	5,69±0,20	7,54±0,20	в пределах 6-9	единиц pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
3	Жесткость	0,20±0,01	0,10±0,01	0,20±0,01	7,0 (10)	°Ж	ГОСТ 31954-2012
4	Окисляемость перманганатная	1,1±0,2	1,8±0,4	1,1±0,2	5,0	мг/дм³	ПНД Ф 14.2:4.154-99
5	Сухой остаток	40,8±4,1	44,0±4,4	44,4±4,4	1000-1500	мг/дм³	ГОСТ 18164-72


Средства измерений, сведения о государственной поверке

№ п/п	Наименование, тип средства отбора проб	Заводской номер	Сведение о государственной поверке	Действителен до
1	Спектрофотометр UNICO 2100	№ А11091110036	№ 062496	08.11.2019 г.
2	Иономер И-150 М	№ 1000	№ 069387	24.10.2019 г.
3	Весы НТР - 220СЕ	№ 121852380	№ 062356	22.05.2019 г.
4	Шкаф сушильный 2В-151	№ 305	№001357	04.07.2019 г.


Исследования проводили: 27.11.18-30.11.18

Должность	Ф.И.О.	Подпись
1 инженер	Н.А.Вострикова	

Код пробы (образца) 4052.2.418 – 4054.2.418

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ					
№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	ИД На методы исследования
4052.2.418 - Вода питьевая, перед выходом в сеть					
1	Общее микробное число 37°C	0	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружены	не допускаются	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены	не допускаются	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружены	не допускаются	100 мл	МУК 4.2.1018-01
4053.2.418 - Вода питьевая, р/сеть ул Черкашина					
1	Общее микробное число 37°C	0	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружены	не допускаются	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены	не допускаются	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружены	не допускаются	100 мл	МУК 4.2.1018-01
4054.2.418 - Вода питьевая, р/сеть ул.Светлая					
1	Общее микробное число 37°C	0	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружены	не допускаются	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены	не допускаются	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружены	не допускаются	100 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили: с 27.11.18 – 29.11.18г.					
Должность			Ф.И.О.		Подпись
Лаборант-бактериолог			Магалова Н.В.		

Код пробы (образца): 4055.2.418-4057.2.418

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ					
№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	ИД На методы исследования
4055.2.418 - Вода горячая, перед выходом в сеть					
1	Общее микробное число 37°C	0	50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружены	не допускаются	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены	не допускаются	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Сульфит редуцирующие клостридии	не обнаружены	не допускаются	в 20 мл	МУК 4.2.1018-01
4056.2.418 - Вода горячая, р/сеть ул. Черкашина					
1	Общее микробное число 37°C	0	50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружены	не допускаются	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены	не допускаются	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Сульфит редуцирующие клостридии	не обнаружены	не допускаются	в 20 мл	МУК 4.2.1018-01
4057.2.418 - Вода горячая, р/сеть ул. Светлая					
1	Общее микробное число 37°C	0	50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружены	не допускаются	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены	не допускаются	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Сульфит редуцирующие клостридии	не обнаружены	не допускаются	в 20 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили: с 27.11.18 – 28.11.18г.					
Должность			Ф.И.О.		Подпись
Лаборант-бактериолог			Магалова Н.В.		

Протокол № 4052-4057/В-2 распечатан 30.11.2018г.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только в соответствии с ИЛЦ

Протокол №

Составлен в экз 3.

Общее количество страниц 3; страница 3

Код пробы (образца): 4052.1.418, 4053.1.418, 4054.1.418

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ							
№ п/ п	Определяемые показатели	результаты исследований			гигиениче- ский норматив не более	единицы измерений	НД на методы исследований
		4052.1.418	4053.1.418	4054.1.418			
	2	3	4	5	6	7	8
1	Запах	0	0	0	2	балл	ГОСТ Р57164-2016
2	Мутность	<0,58	<0,58	<0,58	1,5	мг/дм³	ГОСТ Р57164-2016
Средства измерений, сведения о государственной поверке							
№ п/п	Наименование, тип средства отбора проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке		Действителен до		
1	Спектрофотометр UNICO 2100	A11091110036	№ 062496		08.11.2019 г.		
Исследования проводили: 27.11.18г							
Должность		Ф.И.О.			Подпись		
инженер		Н.А.Вострикова					