

**Общество с ограниченной ответственностью
«ЕнисейЭнергоСетьПроект»
(ООО «ЕЭСПроект»)**

ЗАКАЗЧИК – ОГУЭП «Облкоммунэнерго»

**Документация по планировке территории
по объекту «Выполнение проектных и изыскательских работ,
оказание услуг по оформлению прав на земельные участки в целях
строительства воздушной линии электропередачи напряжением
10кВ, однострансформаторной подстанции напряжением 10/0,4кВ,
воздушной линии электропередачи напряжением 0,4кВ, по адресу
Иркутская область, Иркутский район, в 1,5 км северо-западнее
заимки Поливаниха, садоводческое некоммерческое товарищество
«Автомобилист»**

ТОМ 1


ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

РАЗДЕЛ 1

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

E088-19-ЛП10-ППТ-ОЧ-ГЧ

*Красноярск
2020*



**Общество с ограниченной ответственностью
«ЕнисейЭнергоСетьПроект»
(ООО «ЕЭСПроект»)**

ЗАКАЗЧИК – ОГУЭП «Облкоммунэнерго»

Документация по планировке территории
по объекту «Выполнение проектных и изыскательских работ,
оказание услуг по оформлению прав на земельные участки в целях
строительства воздушной линии электропередачи напряжением
10кВ, однострансформаторной подстанции напряжением 10/0,4кВ,
воздушной линии электропередачи напряжением 0,4кВ, по адресу
Иркутская область, Иркутский район, в 1,5 км северо-западнее
заимки Поливаниха, садоводческое некоммерческое товарищество
«Автомобилист»

ТОМ 1

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

РАЗДЕЛ 1

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Е088-19-ЛП10-ППТ-ОЧ-ГЧ

Директор

Ивченко М.В.

Главный инженер проекта

Гришкин А.Ю.

*Красноярск
2020*

Содержание раздела

Графическая часть

Обозначение	Наименование
Е088-19-ЛП10-ППТ-ОЧ-ГЧ дл. 1.1-1.6	Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов. М 1:500
	Чертеж красных линий*
	Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов**

* Разработка чертежа красных линий не требуется, в связи с тем, что территории общего пользования в проекте планировки не образуются, а также ранее установленные красные линии отсутствуют.

** Разработка чертежа границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов не требуется, так как границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов, отсутствуют.

Согласовано				

Взам. инв. №	
Подп. и дата	

Инв. № подл.	

						Е088-19-ЛП10-ППТ-ОЧ-ГЧ.С		
Изм.	Кол.у	Лист	№ док	Подп.	Дата	Содержание раздела		
Разработал	Сорокина				01.20			
Проверил	Гришкин				01.20			
Н. контр.	Накрайникова				01.20			
ГИП	Гришкин				01.20			
						Стадия	Лист	Листов
						П	1	1
						ООО «ЕЭСПроект»		

Состав документации по планировке территории по объекту «Выполнение проектных и изыскательских работ, оказание услуг по оформлению прав на земельные участки в целях строительства воздушной линии электропередачи напряжением 10кВ, однотрансформаторной подстанции напряжением 10/0,4кВ, воздушной линии электропередачи напряжением 0,4кВ, по адресу Иркутская область, Иркутский район, в 1,5 км северо-западнее заимки Поливаниха, садоводческое некоммерческое товарищество «Автомобилист»

№ тома	Наименование тома	Наименование раздела	Шифр
Проект планировки территории			
1	Основная часть	Раздел 1. Проект планировки территории. Графическая часть	Е088-19-ЛП10-ППТ-ОЧ-ГЧ
		Раздел 2. Положение о размещении объекта линейных объектов	Е088-19-ЛП10-ППТ-ОЧ-ПЗ
2	Материалы по обоснованию	Раздел 3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть	Е088-19-ЛП10-ППТ-МО-ГЧ
		Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка	Е088-19-ЛП10-ППТ-МО-ПЗ
Проект межевания территории			
3	Основная часть	Текстовая часть и чертежи межевания территории	Е088-19-ЛП10-ПМТ-ОЧ
4	Материалы по обоснованию	Графическая часть	Е088-19-ЛП10-ПМТ-МО

Документация по планировке территории по объекту «Выполнение проектных и изыскательских работ, оказание услуг по оформлению прав на земельные участки в целях строительства воздушной линии электропередачи напряжением 10кВ, однотрансформаторной подстанции напряжением 10/0,4кВ, воздушной линии электропередачи напряжением 0,4кВ, по адресу Иркутская область, Иркутский район, в 1,5 км северо-западнее заимки Поливаниха, садоводческое некоммерческое товарищество «Автомобилист» выполнена в соответствии с государственными нормами, правилами, стандартами, исходными данными, а также техническими условиями и требованиями, выданными органами государственного надзора и заинтересованными организациями.

Главный инженер проекта

А.Ю. Гришкин

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Е088-19-ЛП10-ППТ-СП

Изм.	Кол.у	Лист	№ док	Подп.	Дата			
Разработал		Сорокина			01.20	Состав документации по планировке территории	Стадия	Лист
Проверил		Гришкин			01.20		П	1
Н. контр.		Накрайникова			01.20		ООО «ЕЭСПроект»	
ГИП		Гришкин			01.20			

Согласовано

16	15	
		14
		13
		12
		11

3364250 384600

линия сводки с л. 12

Ангарское лесничество,
Ушаковское участковое
лесничество, Худяковская дача,
квартал №125

384500

3364350

Условные обозначения

Границы:



- границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки



- границы зон действия публичного сервитута для размещения воздушной линии электропередачи напряжением 10 кВ, однопроводной подстанции напряжением 10/0,4 кВ, воздушной линии электропередачи напряжением 0,4 кВ


Зоны с особыми условиями использования территории:



- устанавливаемая охранная зона воздушной линии электропередачи напряжением 0,4 кВ, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 №160



- устанавливаемая охранная зона воздушной линии электропередачи напряжением 10 кВ, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 №160



- устанавливаемая охранная зона однопроводной подстанции напряжением 10/0,4 кВ, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 №160

Пояснительные надписи:

4

- номера характерных точек границы зоны планируемого размещения линейных объектов



- проектируемая воздушная линия электропередачи напряжением 0,4 кВ



- проектируемая воздушная линия электропередачи напряжением 10 кВ



- проектируемая однопроводная подстанция напряжением 10/0,4 кВ




- объекты недвижимости, учтенные в Едином государственном реестре недвижимости (а/д Подъезд к СНТ "Заря" Ушаковского МО)

Ангарское лесничество,
Ушаковское участковое
лесничество, Худяковская дача,
квартал №125

Е088-19-АП10-ППТ-04-ГЧ					
Документация по планировке территории по объекту: «Выполнение проектных и изыскательских работ, оказание услуг по оформлению прав на земельные участки в целях строительства воздушной линии электропередачи напряжением 10 кВ, однопроводной подстанции напряжением 10/0,4 кВ, воздушной линии электропередачи напряжением 0,4 кВ, по адресу Иркутская область, Иркутский район, в 15 км севера - западе от с/пос. Пойманиха, садоводческое некоммерческое товарищество «Алтанчилик»					
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Сорокина				
Проверил	Гришкин				
Суд. эксперт	Гришкин				
Надзорщик	Накрайникова				
Основная часть проекта планировки территории				Стадия	Лист
Графическая часть				П	11
Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов М 1500				ООО "ЕЭСПроект"	
Копировал				Формат ###	

Схема сводки листов



линия сводки с л. 13

Ангарское лесничество,
Ушаковское участковое
лесничество, Худяковская дача,
квартал №125

3364250 384650

3364250 384600

линия сводки с л. 11



Границы:

- границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки
- границы зон действия публичного сервитута для размещения воздушной линии электропередачи напряжением 10 кВ, однострансформаторной подстанции напряжением 10/0.4 кВ, воздушной линии электропередачи напряжением 0.4 кВ


Зоны с особыми условиями использования территории:



- устанавливаемая охранная зона воздушной линии электропередачи напряжением 0.4 кВ, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 №160



- устанавливаемая охранная зона воздушной линии электропередачи напряжением 10 кВ, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 №160



- устанавливаемая охранная зона однострансформаторной подстанции напряжением 10/0.4 кВ, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 №160

Пояснительные надписи:

○ 4

- номера характерных точек границы зоны планируемого размещения линейных объектов



- проектируемая воздушная линия электропередачи напряжением 0.4 кВ



- проектируемая воздушная линия электропередачи напряжением 10 кВ



- проектируемая однострансформаторная подстанция напряжением 10/0.4 кВ



- объекты недвижимости, учтенные в Едином государственном реестре недвижимости (а/д Подъезд к СНТ "Заря" Ушаковского МО)

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Е088-19-ЛП10-ППТ-04-ГЧ

Копировал

Формат А2

Лист

12


Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Схема сводки листов



Условные обозначения

Границы:



- границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки



- границы зон действия публичного сервитута для размещения воздушной линии электропередачи напряжением 10 кВ, однопроводной подстанции напряжением 10/0,4 кВ, воздушной линии электропередачи напряжением 0,4 кВ


Зоны с особыми условиями использования территории:



- устанавливаемая охранная зона воздушной линии электропередачи напряжением 0,4 кВ, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 №160



- устанавливаемая охранная зона воздушной линии электропередачи напряжением 10 кВ, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 №160




- устанавливаемая охранная зона однопроводной подстанции напряжением 10/0,4 кВ, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 №160

Пояснительные надписи:



- номера характерных точек границы зоны планируемого размещения линейных объектов



- проектируемая воздушная линия электропередачи напряжением 0,4 кВ



- проектируемая воздушная линия электропередачи напряжением 10 кВ



- проектируемая однопроводная подстанция напряжением 10/0,4 кВ



- объекты недвижимости, учтенные в Едином государственном реестре недвижимости (а/д Подъезд к СНТ "Заря" Ушаковского МО)

Ангарское лесничество,
Ушаковское участковое
лесничество, Худяковская дача,
квартал №125

Е088-19-ЛП10-ППТ-04-ГЧ

Лист

13

Копировал

Формат А2

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

3364250
385000

линия сводки с л. 14

3364350
384900

3364250
384850

линия сводки с л. 12



Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Схема сводки листов

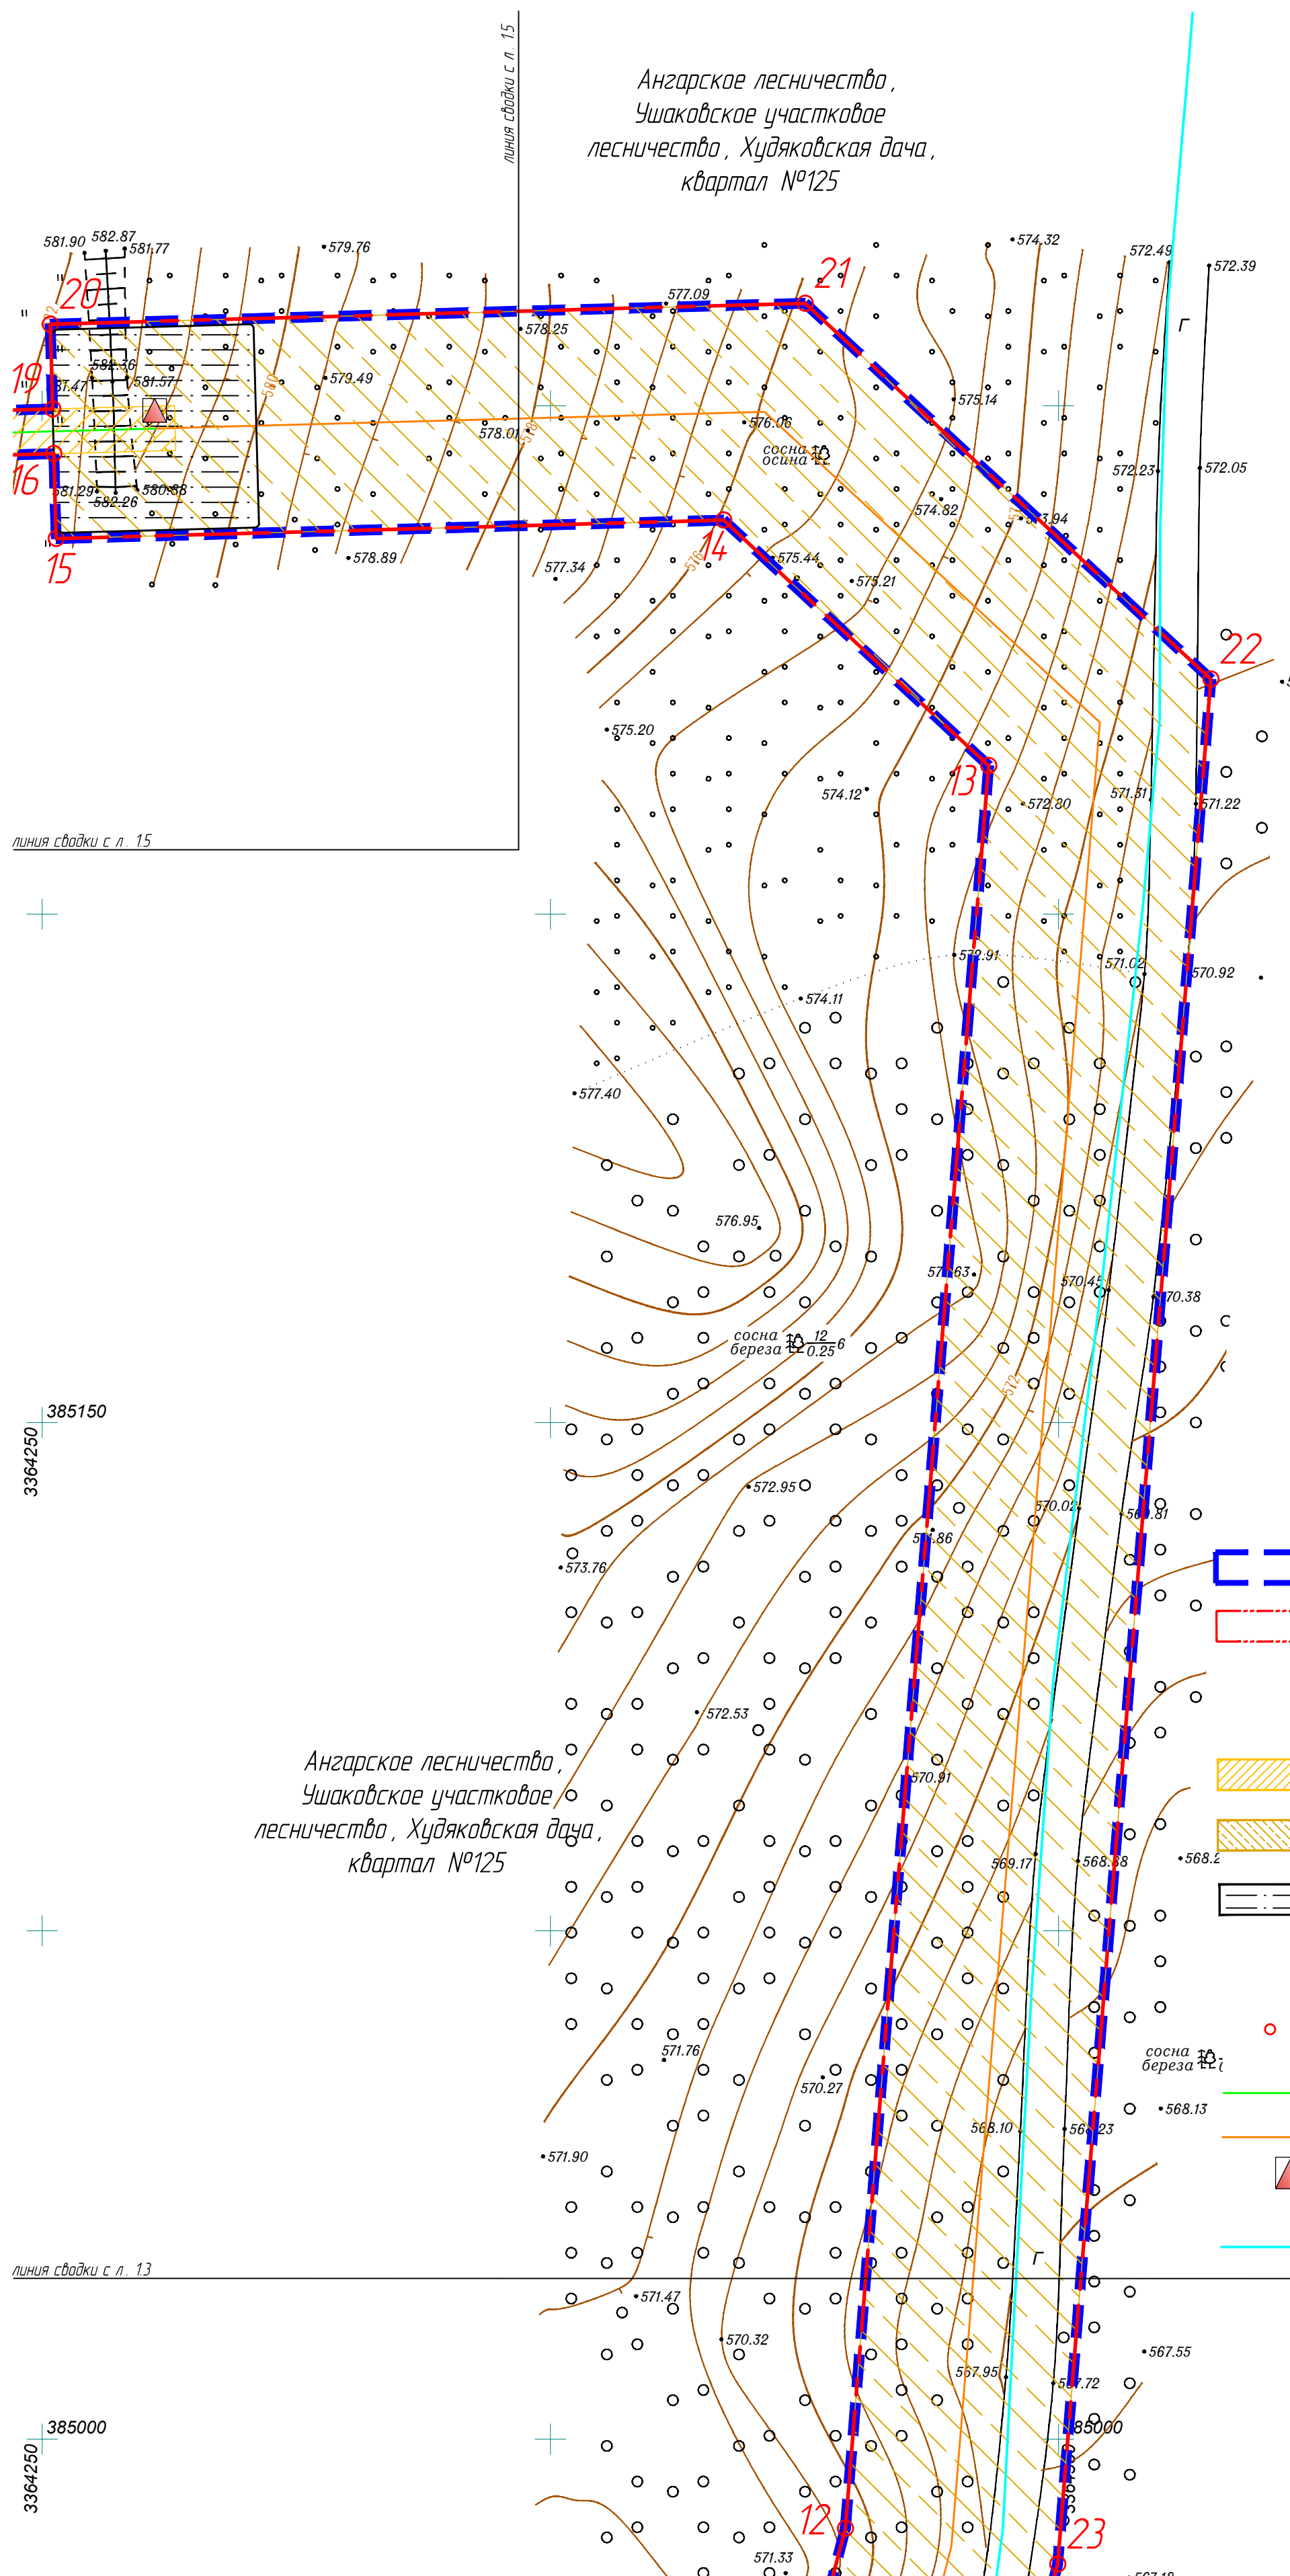

Границы:

Условные обозначения

- границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки

– границы зон действия публичного сервитута для размещения воздушной линии электропередачи напряжением 10 кВ, однострансформаторной подстанции напряжением 10/0,4 кВ, воздушной линии электропередачи напряжением 0,4 кВ

Зоны с особыми условиями использования территории:

- устанавливаемая охранная зона воздушной линии электропередачи напряжением 0,4 кВ, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 №160

- устанавливаемая охранная зона воздушной линии электропередачи напряжением 10 кВ в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 №160

- устанавливаемая охранная зона однотрансформаторная подстанция напряжением 10/0,4кВ, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 №16,0

Пояснительные надписи:

- номера характерных точек границы зоны планируемого размещения линейных объектов

- проектируемая воздушная линия электропередачи напряжением 0,4 кВ

- проєктуємля ввідильня динія електроререлчї напярженем 10 кВ

- проектируемая однотрансформаторная подстанция напряжением 10/0,4 кВ

- объекты недвижимости, учтенные в Едином государственном реестре недвижимости (а/д Подъезд к СНТ "Заря" Ушаковского МО)

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Е088-19-ЛП10-ППТ-04-ГЧ


August

1.4

Копировал

Формат А2

Иркутский район, Ушаковское
муниципальное образование



Условные обозначения

Границы:



- границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки



- границы зон действия публичного сервитута для размещения воздушной линии электропередачи напряжением 10 кВ, однострансформаторной подстанции напряжением 10/0,4 кВ, воздушной линии электропередачи напряжением 0,4 кВ


Зоны с особыми условиями использования территории:



- устанавливаемая охранная зона воздушной линии электропередачи напряжением 0,4 кВ, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 №160



- устанавливаемая охранная зона воздушной линии электропередачи напряжением 10 кВ, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 №160



- устанавливаемая охранная зона однострансформаторная подстанция напряжением 10/0,4 кВ, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 №160

Пояснительные надписи:

○ 4

- номера характерных точек границы зоны планируемого размещения линейных объектов



- проектируемая воздушная линия электропередачи напряжением 0,4 кВ



- проектируемая воздушная линия электропередачи напряжением 10 кВ




- проектируемая однострансформаторная подстанция напряжением 10/0,4 кВ



- объекты недвижимости, учтенные в Едином государственном реестре недвижимости

(а/д Подъезд к СНТ "Заря" Ушаковского МО)

Схема сводки листов



Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Е088-19-ЛП10-ППТ-04-ГЧ


Копировал

Формат А3

Лист

15

Иркутский район, Ушаковское
муниципальное образование



Границы:



- границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки



- границы зон действия публичного сервитута для размещения воздушной линии электропередачи напряжением 10 кВ, однатрансформаторной подстанции напряжением 10/0,4 кВ, воздушной линии электропередачи напряжением 0,4 кВ


Зоны с особыми условиями использования территории:



- устанавливаемая охранная зона воздушной линии электропередачи напряжением 0,4 кВ, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 №160



- устанавливаемая охранная зона воздушной линии электропередачи напряжением 10 кВ, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 №160



- устанавливаемая охранная зона однотрансформаторная подстанция напряжением 10/0,4кВ, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 №160

Пояснительные надписи:

○ 4

- номера характерных точек границы зоны планируемого размещения
линейных объектов



- проектируемая воздушная линия электропередачи напряжением 0,4 кВ




- проектируемая воздушная линия электропередачи напряжением 10 кВ



- проектируемая однотрансформаторная подстанция напряжением 10/0,4 кВ

- объекты недвижимости, учтенные в Едином государственном реестре недвижимости (с/з. 02.03.2017 и СНТ "Заря" Ишимовского МО).

Схема сводки листов



Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

E088-19-ЛП10-ППТ-04-Г4

Копировал

Формат АЗ

ИУСТ

1.6