



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
Испытательный лабораторный центр**

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.510116

Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 25.12.2015

Юридический адрес: пер. Отдельный, 3, г.Екатеринбург, 620078 тел. (343) 374-13-79; факс (343) 374-47-03

Реквизиты: ОКПО 01944619 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/667001001

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 21304 от 10 января 2019 г.**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МУП АГО "Мироновское ЖКХ"

2. Юридический адрес: 623782, Свердловская область, Артемовский район, с. Мироново, Молодежная ул., 7

3. Наименование образца (пробы): Вода подземного источника централизованного водоснабжения

4. Место отбора: МУП АГО "Мироновское ЖКХ", водопровод с. Мироново, Кран скважины №50-20, 54-27, Свердловская область, Артемовский район, с. Мироново (широта 57° 29' 02", долгота 61° 43' 40")

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 19.12.2018 с 09:30 до 09:45

Ф.И.О., должность: Егорова Татьяна Вячеславовна, помощник санитарного врача Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск и Алапаевском, Артемовском и Режевском районах"

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.12.2018 11:30

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб.", МР 0100/13609-07-34 "Отбор и подготовка проб воды для определения радиологических показателей питьевой воды."

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 3008 от 13.07.2018

Заявление(заявка) № 2630 от 13.07.2018

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СП 2.1.5.1059-01 "Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения.",

СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)"

8. Код образца (пробы): 08.18.21304 1

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

МВИ № 40090.6К818 ФГУП ВНИИФТРИ от 02.06.2006 Методика измерений содержания радия и радона в природных водах

МР 2.6.1.0064-12 "Радиационный контроль питьевой воды методами радиохимического анализа."

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Альфа-бета радиометр УМФ-2000	1318	16297-08	1069559 от 27.11.2018	26.11.2019
2	Весы электронные лабораторные ACCULAB ATILON ATL-220d4-I	22010844	57188-14	1032702 от 20.08.2018	19.08.2019
3	Установка спектрометрическая МКС-01А "МУЛЬТИРАД"	0918	32716-06	1069583 от 27.11.2018	26.11.2019

11. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: 620075, г. Екатеринбург, ул. Мичурина, 91

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 20.12.2018 12:00 Регистрационный номер пробы в журнале 21304 дата начала испытаний 20.12.2018 12:00 дата выдачи результата 10.01.2019 09:08					
1	Rn-222	Бк/кг	менее 0,3	не более 60	МВИ № 40090.6K818 ФГУП ВНИИФТРИ от 02.06.2006
2	Удельная суммарная альфа- радиоактивность	Бк/кг	0,14±0,04	не более 0,2	МР 2.6.1.0064-12
3	Удельная суммарная бета- радиоактивность	Бк/кг	0,07±0,04	не более 1,0	МР 2.6.1.0064-12
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Кузнецова Е. П., врач-лаборант отдела физических факторов ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области"					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Глухих Н. В., эксперт-химик

Зам. главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области»,
руководитель ИЛЦ

М.П.



Чистякова И.В.

" 10 ЯНВ 2019 " 2019 г.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
Испытательный лабораторный центр**

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.510116

Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 25.12.2015

Юридический адрес: пер. Отдельный, 3, г. Екатеринбург, 620078 тел. (343) 374-13-79; факс (343) 374-47-03

Реквизиты: ОКПО 01944619 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/667001001

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 21305 от 10 января 2019 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МУП АГО "Мироновское ЖКХ"
2. Юридический адрес: 623782, Свердловская область, Артемовский район, с. Мироново, Молодежная ул., 7
3. Наименование образца (пробы): Вода подземного источника централизованного водоснабжения
4. Место отбора: МУП АГО "Мироновское ЖКХ", водопровод п. Незевай, Кран скважины №1165, Свердловская область, Артемовский район, п. Незевай (широта 57° 29' 59", долгота 61° 47' 48")
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 19.12.2018 с 09:45 до 10:00
Ф.И.О., должность: Егорова Татьяна Вячеславовна, помощник санитарного врача Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск и Алапаевском, Артемовском и Режевском районах"
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.12.2018 11:30
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб.", МР 0100/13609-07-34 "Отбор и подготовка проб воды для определения радиологических показателей питьевой воды."
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 3008 от 13.07.2018
Заявление(заявка) № 2630 от 13.07.2018
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СП 2.1.5.1059-01 "Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения",
СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)"
8. Код образца (пробы): 08.18.21305 1
9. НД на методы исследований, подготовку проб:
№ 40090.8K212 от 30.07.08 Методика измерения активности радона в воде с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра с программным обеспечением "ПРОГРЕСС" ЦМИИ ФГУП "ВНИИФТРИ"
МР 2.6.1.0064-12 "Радиационный контроль питьевой воды методами радиохимического анализа."
10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Альфа-бета радиометр УМФ-2000	727	16297-08	1069542 от 27.11.2018	26.11.2019
2	Весы электронные лабораторные ACCULAB ATILON ATL-220d4-I	22010844	57188-14	1032702 от 20.08.2018	19.08.2019
3	Установка спектрометрическая МКС-01А "МУЛЬТИРАД"	1403	32716-06	1069646 от 27.11.2018	26.11.2019
11. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям
12. Место осуществления деятельности: 620075, г. Екатеринбург, ул. Мичурина, 91

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 20.12.2018 12:00 Регистрационный номер пробы в журнале 21305 дата начала испытаний 20.12.2018 12:00 дата выдачи результата 10.01.2019 09:10					
1	Rn-222	Бк/кг	39,2±7,8	не более 60	№ 40090.8K212 от 30.07.08
2	Удельная суммарная альфа-радиоактивность	Бк/кг	0,15±0,05	не более 0,2	МР 2.6.1.0064-12
3	Удельная суммарная бета-радиоактивность	Бк/кг	0,33±0,13	не более 1,0	МР 2.6.1.0064-12
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Кузнецова Е. П., врач-лаборант отдела физических факторов ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области"					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Глухих Н. В., эксперт-химик

Зам. главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»,
руководитель ИЛЦ

М.П.



Чистякова И.В.

" 10 ЯНВ 2019 2019 г.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
Испытательный лабораторный центр**

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.510116

Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 25.12.2015

Юридический адрес: пер. Отдельный, 3, г.Екатеринбург, 620078 тел. (343) 374-13-79; факс (343) 374-47-03

Реквизиты: ОКПО 01944619 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/667001001

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 21306 от 10 января 2019 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МУП АГО "Мироновское ЖКХ"

2. Юридический адрес: 623782, Свердловская область, Артемовский район, с. Мироново, Молодежная ул., 7

3. Наименование образца (пробы): Вода подземного источника централизованного водоснабжения

4. Место отбора: МУП АГО "Мироновское ЖКХ", водопровод с. Липино., Кран скважины №7176, Свердловская область, Артемовский район, с. Липино

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 19.12.2018 с 08:30 до 08:45

Ф.И.О., должность: Егорова Татьяна Вячеславовна, помощник санитарного врача Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск и Алапаевском, Артемовском и Режевском районах"

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.12.2018 11:30

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб.", МР 0100/13609-07-34 "Отбор и подготовка проб воды для определения радиологических показателей питьевой воды."

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 3008 от 13.07.2018

Заявление(заявка) № 2630 от 13.07.2018

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СП 2.1.5.1059-01 "Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения.",

СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)"

8. Код образца (пробы): 08.18.21306 1

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

№ 40090.8К212 от 30.07.08 Методика измерения активности радона в воде с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра с программным обеспечением "ПРОГРЕСС" ЦМИИ ФГУП "ВНИИФТРИ"

МР 2.6.1.0064-12 "Радиационный контроль питьевой воды методами радиохимического анализа."

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Альфа-бета радиометр УМФ-2000	727	16297-08	1069542 от 27.11.2018	26.11.2019
2	Весы электронные лабораторные ACCULAB ATILON ATL-220d4-I	22010844	57188-14	1032702 от 20.08.2018	19.08.2019
3	Установка спектрометрическая МКС-01А "МУЛЬТИРАД"	0918	32716-06	1069583 от 27.11.2018	26.11.2019

11. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: 620075, г. Екатеринбург, ул. Мичурина, 91

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 20.12.2018 12:00 Регистрационный номер пробы в журнале 21306 дата начала испытаний 20.12.2018 12:00 дата выдачи результата 28.12.2018 14:32					
1	Rn-222	Бк/кг	менее 8,0	не более 60	№ 40090.8K212 от 30.07.08
2	Удельная суммарная альфа-радиоактивность	Бк/кг	0,061±0,020	не более 0,2	МР 2.6.1.0064-12
3	Удельная суммарная бета-радиоактивность	Бк/кг	0,09±0,05	не более 1,0	МР 2.6.1.0064-12
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Кузнецова Е. П., врач-лаборант отдела физических факторов ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области"					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Глухих Н. В., эксперт-химик

Зам. главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»,
руководитель ИЛЦ

М.П.



Чистякова И.В.

" 10 ЯНВ 2019 2019 г.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
Испытательный лабораторный центр**

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.510116

Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 25.12.2015

Юридический адрес: пер. Отдельный, 3, г.Екатеринбург, 620078 тел. (343) 374-13-79; факс (343) 374-47-03

Реквизиты: ОКПО 01944619 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/667001001

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 21320 от 24 декабря 2018 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МУП АГО "Мироновское ЖКХ"

2. Юридический адрес: Артемовский район, с. Мироново, Молодежная ул., 7

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: МУП АГО "Мироновское ЖКХ", водопровод с. Мироново, водоразборная колонка, Артемовский район, с. Мироново, ул. Советская, 115

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 19.12.2018 с 09:00 до 09:15

Ф.И.О., должность: Егорова Татьяна Вячеславовна, помощник санитарного врача Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск и Алапаевском, Артемовском и Режевском районах"

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.12.2018 11:30

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб.", МУК 4.2.2029-05 "Санитарно-вирусологический контроль водных объектов".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 3008 от 13.07.2018

Заявление(заявка) № 2630 от 13.07.2018

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 02.18.21320 1

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

Инструкция № 2806-Пр/07 от 18.09.2008 Инструкция по применению наборов реагентов ВГА-антиген-ИФА

Инструкция к набору реагентов Rotavirus/Norovirus/Astrovirus-FL _

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Дозатор 1-канальный с варьируемым объемом дозирования (0,5-10) мкл Ленпипет	360524	24107-02	1077718 от 12.12.2018	11.12.2019
2	Дозатор 1-канальный с варьируемым объемом дозирования (1-10) мкл Ленпипет	BM22362	24107-02	1077724 от 12.12.2018	11.12.2019
3	Дозатор 1-канальный с варьируемым объемом дозирования (10-100) мкл Ленпипет	363332	24107-02	1077728 от 12.12.2018	11.12.2019

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
4	Дозатор 1-канальный с варьируемым объемом дозирования (100-1000) мкл Proline pipette	13619994	36152-12	1077752 от 12.12.2018	11.12.2019
5	Дозатор 1-канальный с варьируемым объемом дозирования (100-1000) мкл Ленпипет	250026	37682-08	1077766 от 12.12.2018	11.12.2019
6	Дозатор 1-канальный с варьируемым объемом дозирования (20-200) мкл Ленпипет	254317	37682-08	1077762 от 12.12.2018	11.12.2019
7	Прибор для проведения полимеразной цепной реакции в режиме реального времени "Rotor-Gene Q"	R0513169	48068-11	1000687 от 15.05.2018	14.05.2019

11. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: 620078, г.Екатеринбург, пер.Отдельный, 3

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ВИРУСОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 20.12.2018 11:40 Регистрационный номер пробы в журнале 21320 дата начала испытаний 23.12.2018 11:40 дата выдачи результата 23.12.2018 23:40					
1	Антиген вируса гепатита А	-	не обнаружено	отсутствие	Инструкция № 2806-Пр/07 от 18.09.2008
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Снитковская Т. Э., врач-вирусолог					
МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 20.12.2018 11:40 Регистрационный номер пробы в журнале 21320 дата начала испытаний 20.12.2018 11:40 дата выдачи результата 24.12.2018 13:59					
1	РНК астровирусов	-	не обнаружено	отсутствие	Инструкция к набору реагентов Rotavirus/Norovirus/Astrovirus -FL
2	РНК норовируса 2-го генотипа	-	не обнаружено	отсутствие	Инструкция к набору реагентов Rotavirus/Norovirus/Astrovirus -FL
3	РНК ротавирусов группы А	-	не обнаружено	отсутствие	Инструкция к набору реагентов Rotavirus/Norovirus/Astrovirus -FL
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Есаулкова А. Ю., врач-бактериолог					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Глухих Н. В., эксперт-химик

Зам. главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»,
зам. руководителя ИЛЦ



Юровских А.И.

" 24 "ДЕК 2018" 2018 г.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
Испытательный лабораторный центр**

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.510116

Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 25.12.2015

Юридический адрес: пер. Отдельный, 3, г. Екатеринбург, 620078 тел. (343) 374-13-79; факс (343) 374-47-03

Реквизиты: ОКПО 01944619 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/667001001

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 21321 от 24 декабря 2018 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МУП АГО "Мироновское ЖКХ"

2. Юридический адрес: Артемовский район, с. Мироново, Молодежная ул., 7

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: МУП АГО "Мироновское ЖКХ", водопровод с. Липино, водоразборный кран в доме, Артемовский район, с. Липино, ул. Уральская

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 19.12.2018 с 08:00 до 08:15

Ф.И.О., должность: Егорова Татьяна Вячеславовна, помощник санитарного врача Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск и Алапаевском, Артемовском и Режевском районах"

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.12.2018 11:30

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб.", МУК 4.2.2029-05 "Санитарно-вирусологический контроль водных объектов".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 3008 от 13.07.2018

Заявление(заявка) № 2630 от 13.07.2018

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 02.18.21321 1

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

Инструкция № 2806-Пр/07 от 18.09.2008 Инструкция по применению наборов реагентов ВГА-антиген-ИФА

Инструкция к набору реагентов Rotavirus/Norovirus/Astrovirus-FL

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Дозатор 1-канальный с варьируемым объемом дозирования (0,5-10) мкл Ленпипет	360524	24107-02	1077718 от 12.12.2018	11.12.2019
2	Дозатор 1-канальный с варьируемым объемом дозирования (1-10) мкл Ленпипет	BM22362	24107-02	1077724 от 12.12.2018	11.12.2019
3	Дозатор 1-канальный с варьируемым объемом дозирования (10-100) мкл Ленпипет	363332	24107-02	1077728 от 12.12.2018	11.12.2019

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
4	Дозатор 1-канальный с варьируемым объемом дозирования (100-1000) мкл Proline pipette	13619994	36152-12	1077752 от 12.12.2018	11.12.2019
5	Дозатор 1-канальный с варьируемым объемом дозирования (100-1000) мкл Ленпипет	250026	37682-08	1077766 от 12.12.2018	11.12.2019
6	Дозатор 1-канальный с варьируемым объемом дозирования (20-200) мкл Ленпипет	254317	37682-08	1077762 от 12.12.2018	11.12.2019
7	Прибор для проведения полимеразной цепной реакции в режиме реального времени "Rotor-Gene Q"	R0513169	48068-11	1000687 от 15.05.2018	14.05.2019

11. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: 620078, г.Екатеринбург, пер.Отдельный, 3


13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ВИРУСОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 20.12.2018 11:40 Регистрационный номер пробы в журнале 21321 дата начала испытаний 23.12.2018 11:40 дата выдачи результата 23.12.2018 23:40					
1	Антиген вируса гепатита А	-	не обнаружено	отсутствие	Инструкция № 2806-Пр/07 от 18.09.2008
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Снитковская Т. Э., врач-вирусолог					
МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 20.12.2018 11:40 Регистрационный номер пробы в журнале 21321 дата начала испытаний 20.12.2018 11:40 дата выдачи результата 24.12.2018 13:59					
1	РНК астровирусов	-	не обнаружено	отсутствие	Инструкция к набору реагентов Rotavirus/Norovirus/Astrovirus -FL
2	РНК норовируса 2-го генотипа	-	не обнаружено	отсутствие	Инструкция к набору реагентов Rotavirus/Norovirus/Astrovirus -FL
3	РНК ротавирусов группы А	-	не обнаружено	отсутствие	Инструкция к набору реагентов Rotavirus/Norovirus/Astrovirus -FL
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Есаулкова А. Ю., врач-бактериолог					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Глухих Н. В., эксперт-химик

Зам. главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», зам. руководителя ИЛЦ

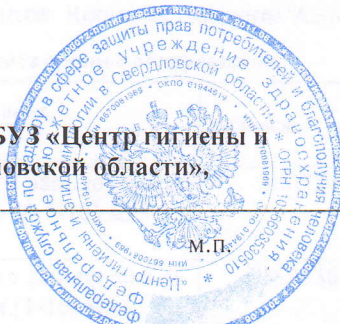

Юровских А.И.

" 24 ДЕК 2018 " 2018 г.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
Испытательный лабораторный центр**

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.510116

Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 25.12.2015

Юридический адрес: пер. Отдельный, 3, г.Екатеринбург, 620078 тел. (343) 374-13-79; факс (343) 374-47-03

Реквизиты: ОКПО 01944619 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/667001001

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 21322, 21323 от 24 декабря 2018 г.**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МУП АГО "Мироновское ЖКХ"

2. Юридический адрес: Артемовский район, с. Мироново, Молодежная ул., 7

3. Наименование образца (пробы):

Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: МУП АГО "Мироновское ЖКХ", водопровод п.Незевай

Проба № 21322 - водоразборная колонка, Артемовский район, п. Незевай, ул. Зеленая

Проба № 21323 - водоразборная колонка, Артемовский район, п. Незевай, ул. Полевая

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора:

Проба № 21322 - 19.12.2018 с 09:00 до 09:15

Проба № 21323 - 19.12.2018 с 09:20 до 09:35

Ф.И.О., должность: Егорова Татьяна Вячеславовна, помощник санитарного врача Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск и Алапаевском, Артемовском и Режевском районах"

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.12.2018 11:30

НД на отбор проб:

ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб.",

МУК 4.2.2029-05 "Санитарно-вирусологический контроль водных объектов".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 3008 от 13.07.2018

Заявление(заявка) № 2630 от 13.07.2018

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 02.18.21322 1; 02.18.21323 1

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

Инструкция № 2806-Пр/07 от 18.09.2008 Инструкция по применению наборов реагентов ВГА-антиген-ИФА

Инструкция к набору реагентов Rotavirus/Norovirus/Astrovirus-FL _

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Дозатор 1-канальный с варьируемым объемом дозирования (0,5-10) мкл Ленпипет	360524	24107-02	1077718 от 12.12.2018	11.12.2019
2	Дозатор 1-канальный с варьируемым объемом дозирования (1-10) мкл Ленпипет	ВМ22362	24107-02	1077724 от 12.12.2018	11.12.2019

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
3	Дозатор 1-канальный с варьируемым объемом дозирования (10-100) мкл Ленпипет	363332	24107-02	1077728 от 12.12.2018	11.12.2019
4	Дозатор 1-канальный с варьируемым объемом дозирования (100-1000) мкл Proline pipette	13619994	36152-12	1077752 от 12.12.2018	11.12.2019
5	Дозатор 1-канальный с варьируемым объемом дозирования (100-1000) мкл Ленпипет	250026	37682-08	1077766 от 12.12.2018	11.12.2019
6	Дозатор 1-канальный с варьируемым объемом дозирования (20-200) мкл Ленпипет	254317	37682-08	1077762 от 12.12.2018	11.12.2019
7	Прибор для проведения полимеразной цепной реакции в режиме реального времени "Rotor-Gene Q"	R0513169	48068-11	1000687 от 15.05.2018	14.05.2019

11. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям


12. Место осуществления деятельности: 620078, г.Екатеринбург, пер.Отдельный, 3

13. Результаты испытаний


№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ВИРУСОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 20.12.2018 11:40 Регистрационный номер пробы в журнале 21322 дата начала испытаний 23.12.2018 11:40 дата выдачи результата 23.12.2018 23:40					
1	Антиген вируса гепатита А	-	не обнаружено	отсутствие	Инструкция № 2806-Пр/07 от 18.09.2008
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Снитковская Т. Э., врач-вирусолог					
МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 20.12.2018 11:40 Регистрационный номер пробы в журнале 21322 дата начала испытаний 20.12.2018 11:40 дата выдачи результата 24.12.2018 13:59					
1	РНК астровирусов	-	не обнаружено	отсутствие	Инструкция к набору реагентов Rotavirus/Norovirus/Astrovirus-FL
2	РНК норовируса 2-го генотипа	-	не обнаружено	отсутствие	Инструкция к набору реагентов Rotavirus/Norovirus/Astrovirus-FL
3	РНК ротавирусов группы А	-	не обнаружено	отсутствие	Инструкция к набору реагентов Rotavirus/Norovirus/Astrovirus-FL
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Есаулкова А. Ю., врач-бактериолог					
ВИРУСОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 20.12.2018 11:40 Регистрационный номер пробы в журнале 21323 дата начала испытаний 23.12.2018 11:40 дата выдачи результата 23.12.2018 23:40					
1	Антиген вируса гепатита А	-	не обнаружено	отсутствие	Инструкция № 2806-Пр/07 от 18.09.2008
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Снитковская Т. Э., врач-вирусолог					
МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 20.12.2018 11:40 Регистрационный номер пробы в журнале 21323 дата начала испытаний 20.12.2018 11:40 дата выдачи результата 24.12.2018 13:59					
1	РНК астровирусов	-	не обнаружено	отсутствие	Инструкция к набору реагентов Rotavirus/Norovirus/Astrovirus-FL


№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
2	РНК норовируса 2-го генотипа	-	не обнаружено	отсутствие	Инструкция к набору реагентов Rotavirus/Norovirus/Astroviru s-FL
3	РНК ротавирусов группы А	-	не обнаружено	отсутствие	Инструкция к набору реагентов Rotavirus/Norovirus/Astroviru s-FL
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Есаулкова А. Ю., врач-бактериолог					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Глухих Н. В. эксперт-химик

Зам. главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области»,
зам. руководителя ИЛЦ

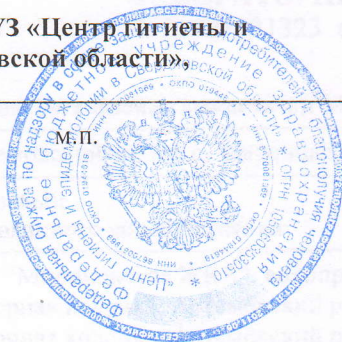

 Юровских А.И.
" 24 ДЕК 2018 " 2018 г.