

Согласовано:

Взам. инд. N

Подпись и дата.

Инв. N подл.


Таблица протяженности газопроводов
низкого давления от ГРПБ

| № | Диаметр газопровода, мм | Протяжённость, м |
|---------------|----------------------------|------------------|
| ПЭ газопровод | | |
| 1 | ПЭ 80 Ø225x12,8 | 334,00 |
| 2 | ПЭ 80 Ø160x9,1 | 478,00 |
| 3 | ПЭ 80 Ø110x6,3 | 2 127,00 |
| 4 | ПЭ 80 Ø63x3,6 | 2 347,00 |
| Всего: | | 5 286,00 |

Условные обозначения:

- Существующий газопровод низкого давления;
- Проектируемый газопровод низкого давления;
- Существующий шкафной газорегуляторный пункт;
- Направление потока газа;
- Граница проектируемого участка;
- Наружный диаметр и толщина стенки газопровода;
- Расчетный расход газа, м³/ч;
- Длина газопровода, м;
- Давление газа в точке, даПа.

Ø63x3,6
Q=402,61
L=200,0
P=0,221

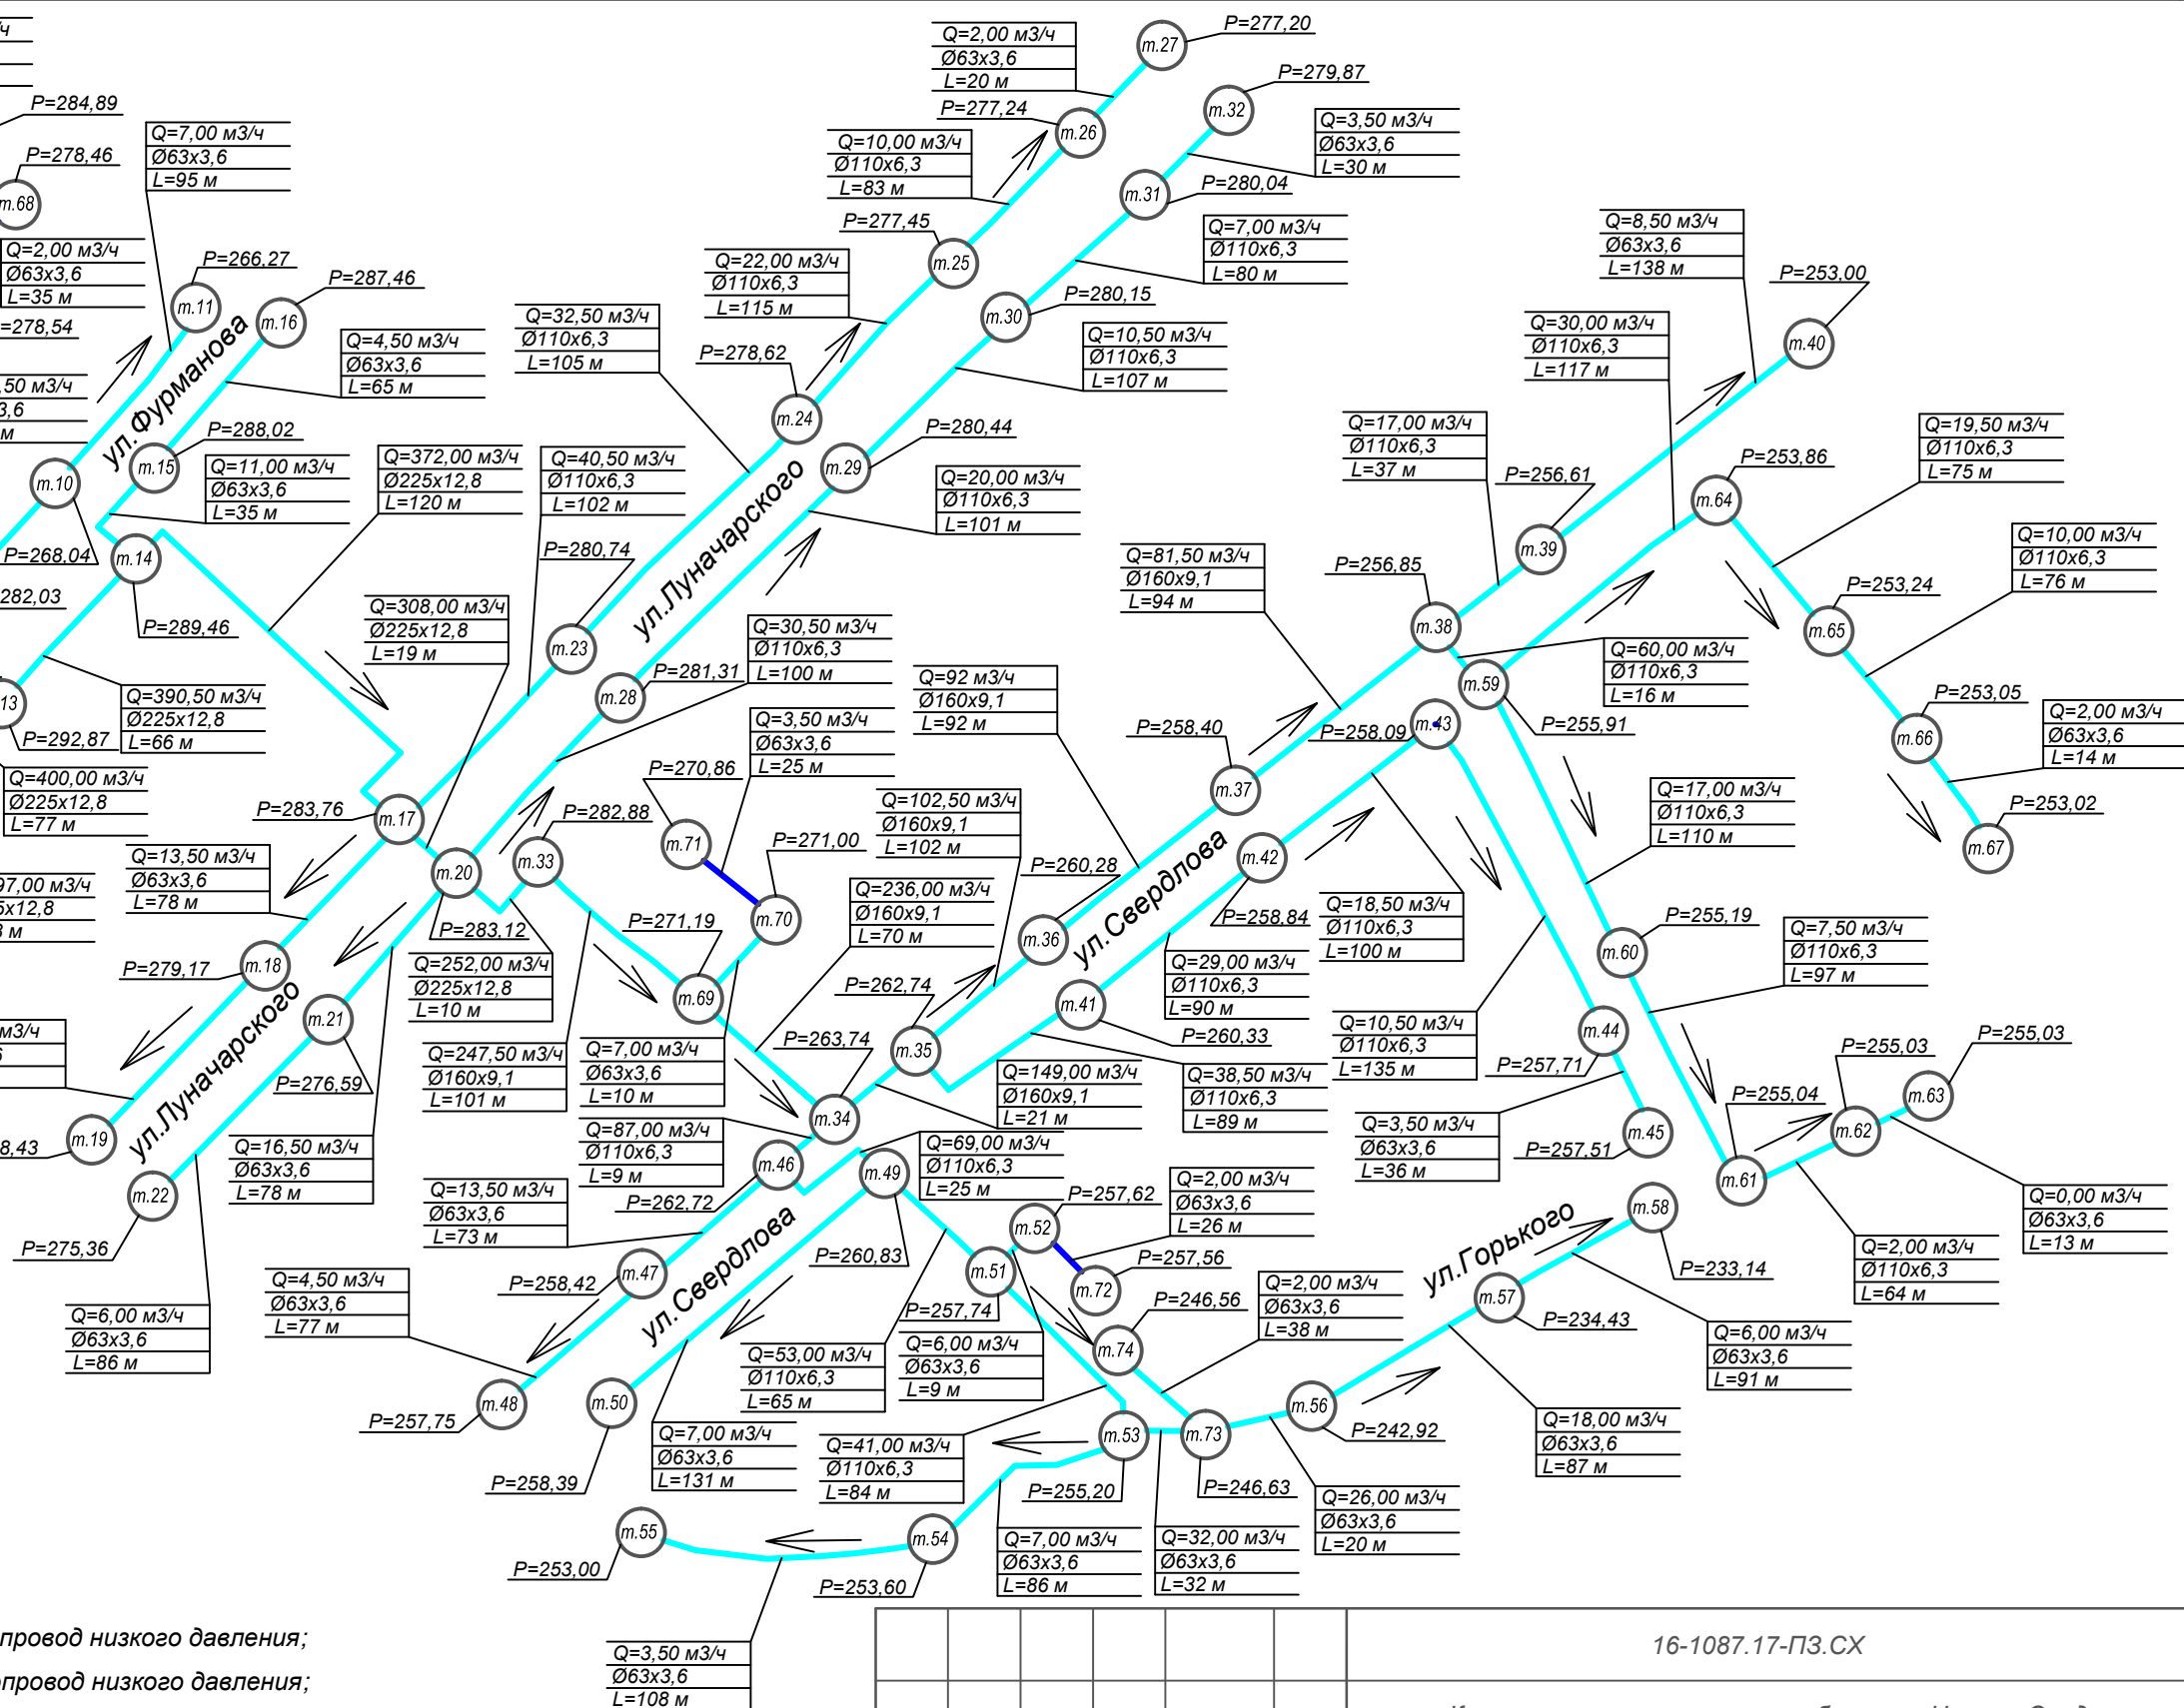

16-1087.17-ПЗ.СХ

Корректировка схемы газоснабжения г.Нижняя Салда
Свердловской области

| Изм. | Кол.уч. | Лист | N док. | Подпись | Дата |
|-------------|---------|------|--------|---------|--------|
| ГИП | Торицын | | | | 06.17. |
| Разработ. | Девярых | | | | 06.17. |
| Пров. | Бекова | | | | 06.17. |
| Н.контролер | | | | | |

Копировал

| Стадия | Лист | Листов |
|---|------|--------|
| СХ | 22 | 24 |
| ГУП СО "Газовые сети" г. Екатеринбурга | | |

Формат А2