


Таблица протяженности газопроводов  
высокого давления II категории

№	Диаметр газопровода, мм	Протяженность, м
Стальной газопровод		
1	Ø426х10,0	591,00
2	Ø377х9,0	2 288,00
3	Ø325х8,0	6 950,00
4	Ø219х6,0	2 163,00
5	Ø108х4,0	5 341,00
6	Ø89х3,5	94,00
7	Ø57х3,5	958,00
8	Ø32х3,2	62,00
ПЭ газопровод		
1	ПЭ 80 Ø225х20,5	14 415,00
2	ПЭ 80 Ø110х10,0	1 144,00
3	ПЭ 80 Ø63х5,8	5 385,00
Всего:		39 391,00

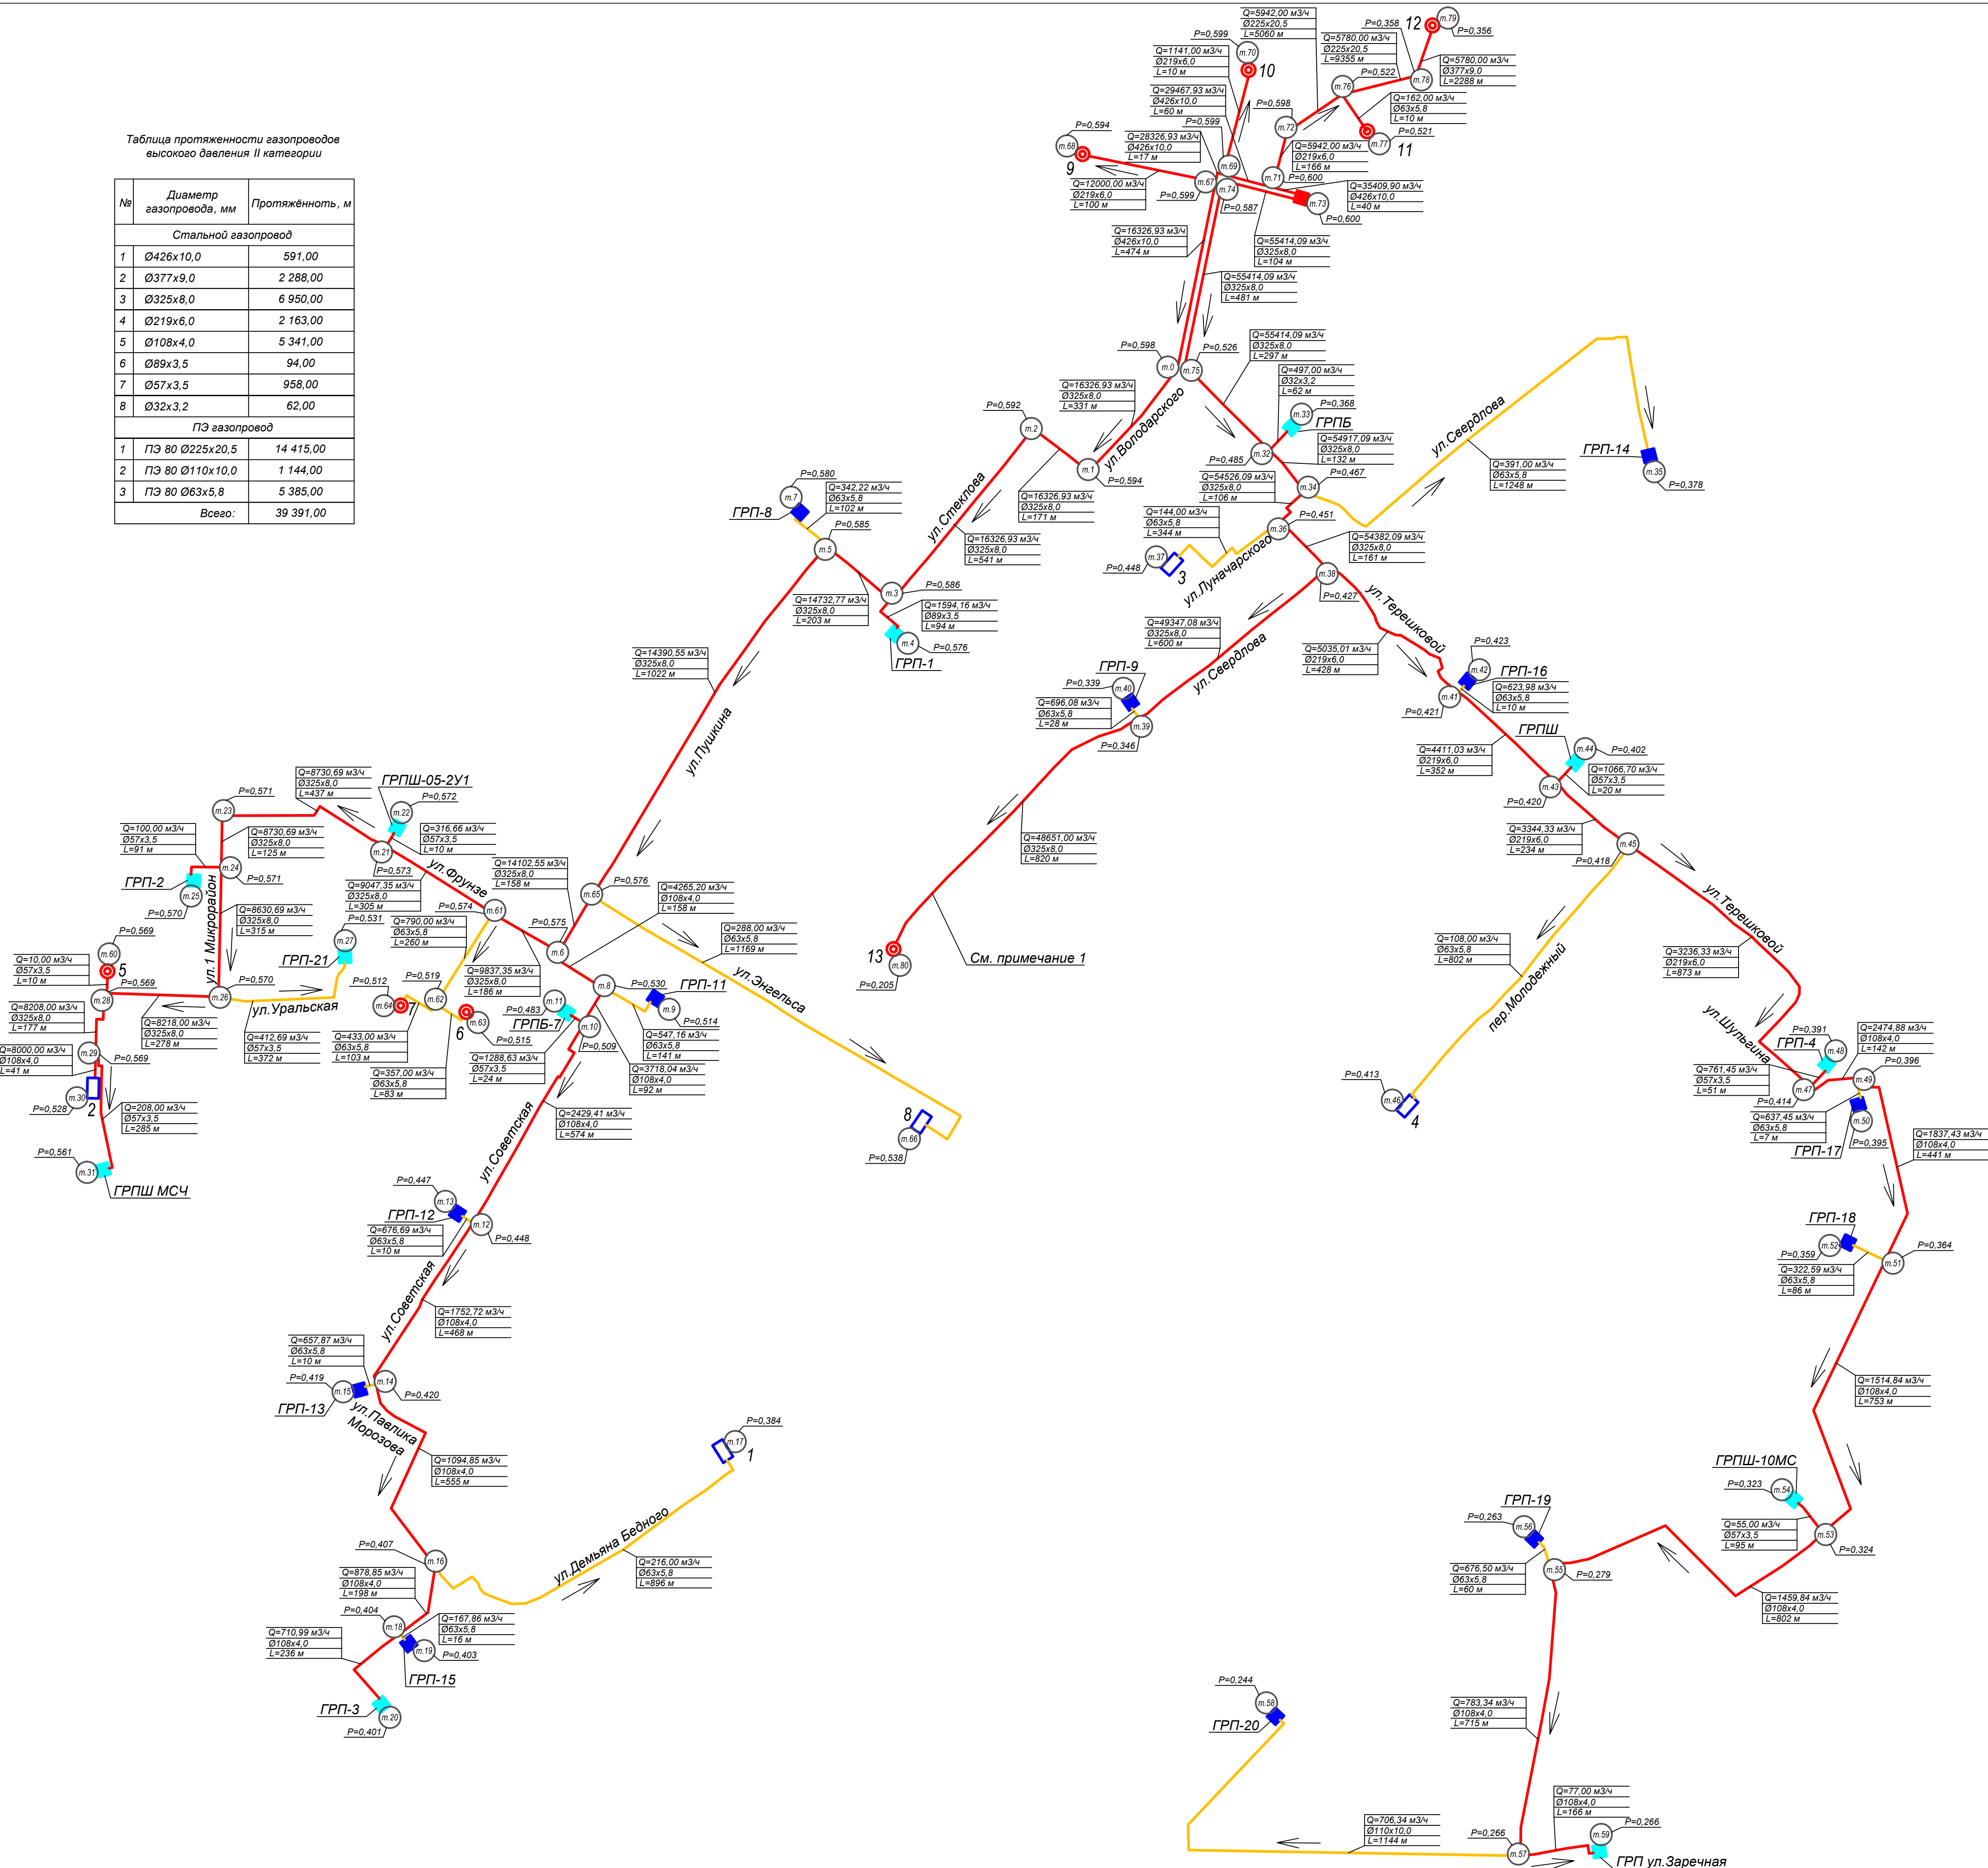

ЭКСПЛИКАЦИЯ

№	Наименование потребителей	Часовой расход газа, м³/ч
1	Котельная №3	216,00
2	Котельная ФГУП "НИИМаш" (Промплощадка "Б")	8 000,00
3	Котельная №4	144,00
4	Котельная №1	108,00
5	Мастерская	10,00
6	ФОК	357,00
7	ЦТП	433,00
8	Котельная №5	288,00
9	В/ч 34103 п.Свободный	12 000,00
10	ФКП Верхнесалдинский ГЗ Химических емкостей	1 141,00
11	Котельная "Турмалин"	162,00
12	Котельная ФГУП "НИИМаш" (Промплощадка "А")	5 780,00
13	ОАО "Нижнесалдинский металлургический завод"	48651,00

Условные обозначения:

- Существующий газопровод высокого давления II категории;
- Проектируемый газопровод высокого давления II категории;
- Головной газораспределительный пункт;
- Существующий шкафной газорегуляторный пункт;
- Проектируемый шкафной газорегуляторный пункт;
- Котельная;
- Потребитель;
- Направление потока газа;
- Граница проектируемого участка;
- Наружный диаметр и толщина стенки газопровода;
- Расчетный расход газа, м³/ч;
- Длина газопровода, м;
- Давление газа в точке, МПа.

Примечание 1

Расход на ОАО "Нижнесалдинский металлургический завод" принят по данным предоставленным АО "ГАЗЭК" г.Нижний Тагил

				16-1087.17-ПЗ.СХ		
				Корректировка схемы газоснабжения г.Нижняя Салда Свердловской области		
Изм.	Колуч.	Лист/И док.	Подпись/Дата			
				Газопроводы высокого давления II категории	Стадия	Лист
ГИП	Торцын	06.17.		СХ	13.1	24
Разработ.	Девятых	06.17.		Расчетная схема газопроводов высокого давления II категории (1 вариант)		
Пров.	Белова	06.17.				
Н.контр.				ГУП СО "Газовые сети" г. Екатеринбург		
				Копировал		
				Формат А1		